



Stadt Obernburg a.Main

FB 3 Bauwesen & Stadtentwicklung

Ergebnisse Wasseranalysen Pflanzenschutzmittel (PSM)


bis November 2023

Hinweis

Die angegebenen Grenzwerte beziehen sich auf die Qualität von Trinkwasser. Die Tabellen zu den Brunnen und den Grundwassermessstellen können Überschreitungen dieser Grenzwerte enthalten, weil es sich um unbehandeltes Rohwasser handelt. Das über die Trinkwasserversorgung abgegebene Wasser (Tabelle Ortsnetz Obernburg) hält die notwendigen Grenzwerte ein.

Probeentnahme: 08.11.2023 Ende der Prüfung: 22.11.2023


Grundwassermesstelle 1

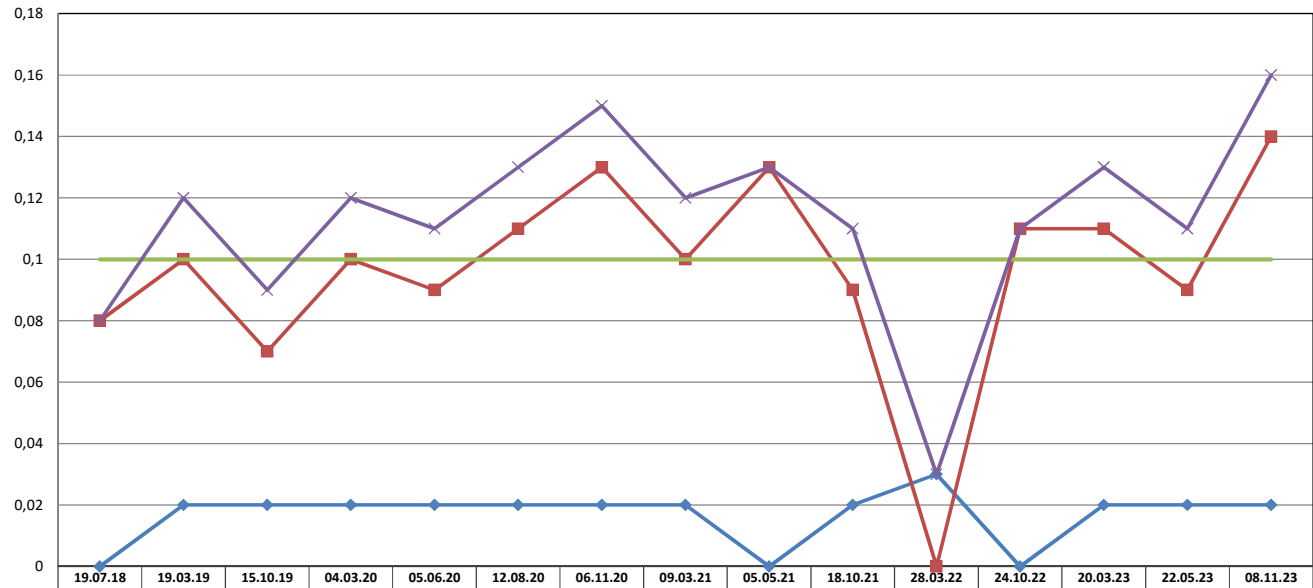

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	19.07.18	19.03.19	15.10.19	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23
—◆— Atrazin (µg/l)	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,03	0	0,02	0,02	0,02
—■— Desethylatraz. (µg/l)	0,08	0,10	0,07	0,10	0,09	0,11	0,13	0,10	0,13	0,09	0	0,11	0,11	0,09	0,14
—■— Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
—x— Summe PSM (µg/l)	0,08	0,12	0,09	0,12	0,11	0,13	0,15	0,12	0,13	0,11	0,03	0,11	0,13	0,11	0,16


Grundwassermessstelle 2

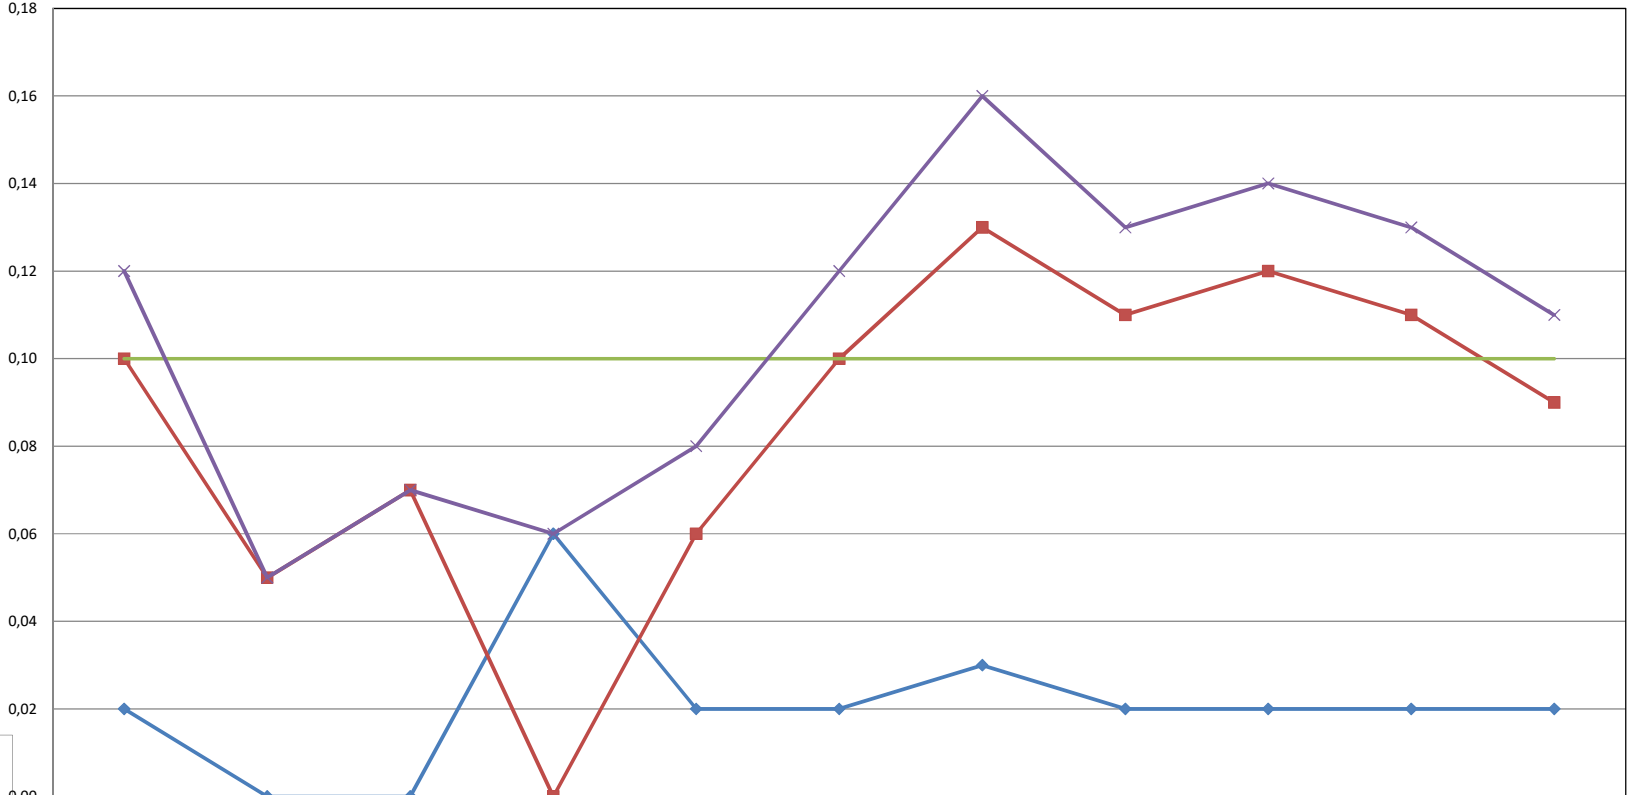

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l

—◆— Atrazin (µg/l)	0,02	0	0	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
—■— Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,05	0,07	0	0,06	0,10	0,13	0,11	0,12	0,11	0,09
—■— Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
—x— Summe PSM (µg/l)	0,12	0,05	0,07	0,06	0,08	0,12	0,16	0,13	0,14	0,13	0,11


Grundwassermessstelle 3

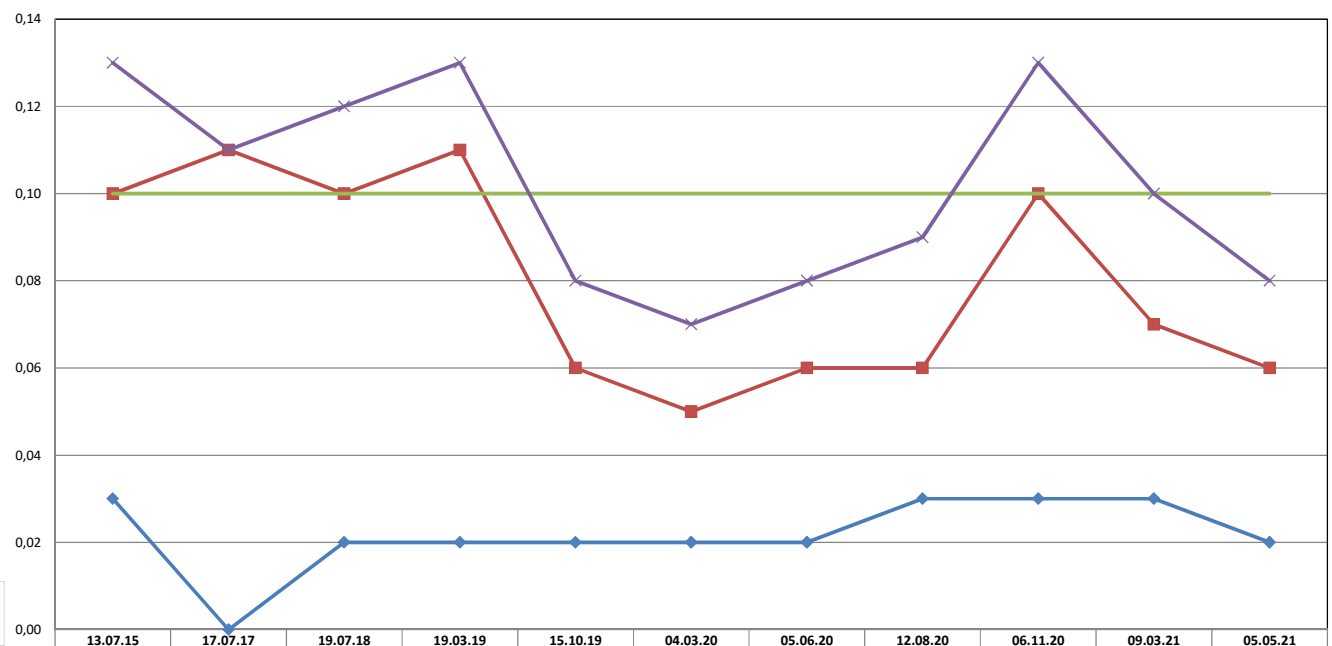

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l


—◆— Atrazin (µg/l)	0,03	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
—■— Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,11	0,10	0,11	0,06	0,05	0,06	0,06	0,10	0,07	0,06
—■— Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
—x— Summe PSM (µg/l)	0,13	0,11	0,12	0,13	0,08	0,07	0,08	0,09	0,13	0,10	0,08

Grundwassermessstelle 4

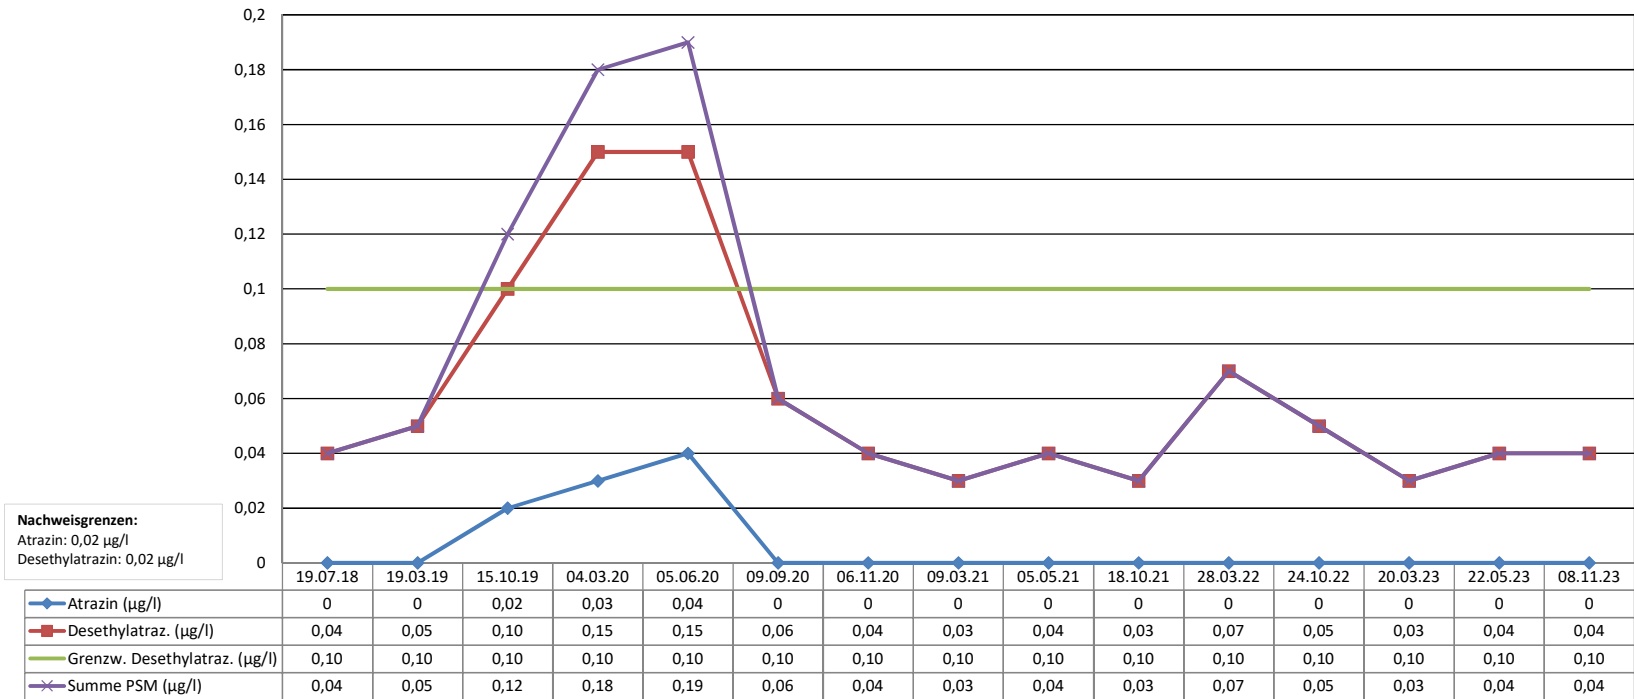

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l


Grundwassermessstelle 6

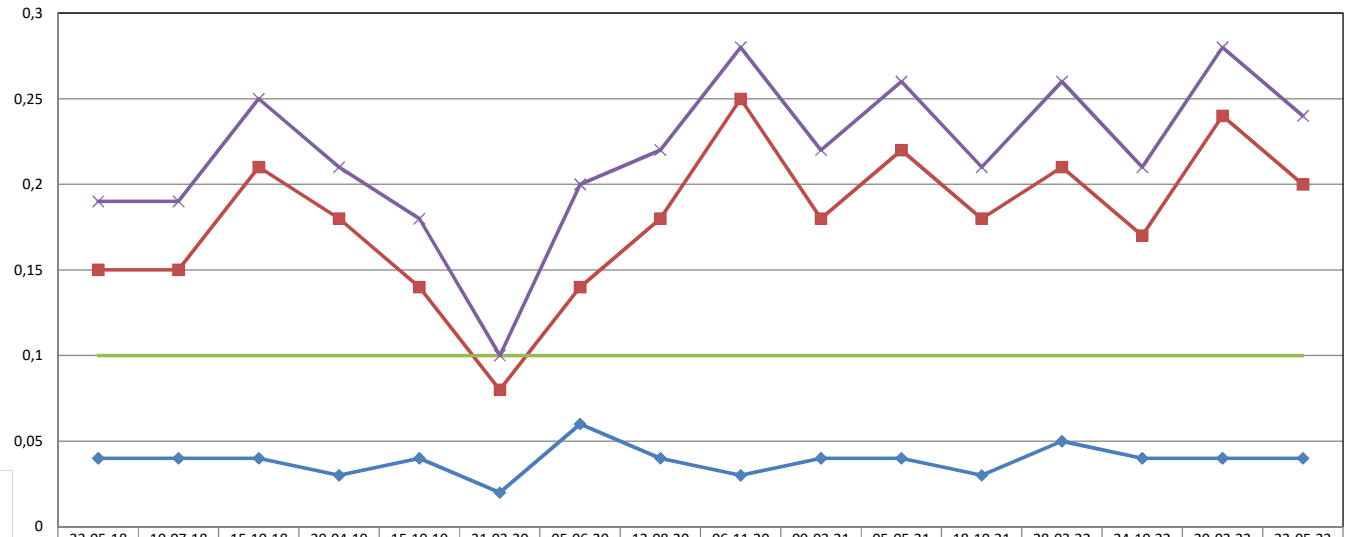

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	23.05.18	19.07.18	15.10.18	29.04.19	15.10.19	31.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23
—◆— Atrazin (µg/l)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,02	0,06	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04
—■— Desethylatraz. (µg/l)	0,15	0,15	0,21	0,18	0,14	0,08	0,14	0,18	0,25	0,18	0,22	0,18	0,21	0,17	0,24	0,20
— Grenz. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
—×— Summe PSM (µg/l)	0,19	0,19	0,25	0,21	0,18	0,10	0,20	0,22	0,28	0,22	0,26	0,21	0,26	0,21	0,28	0,24


Brunnen I

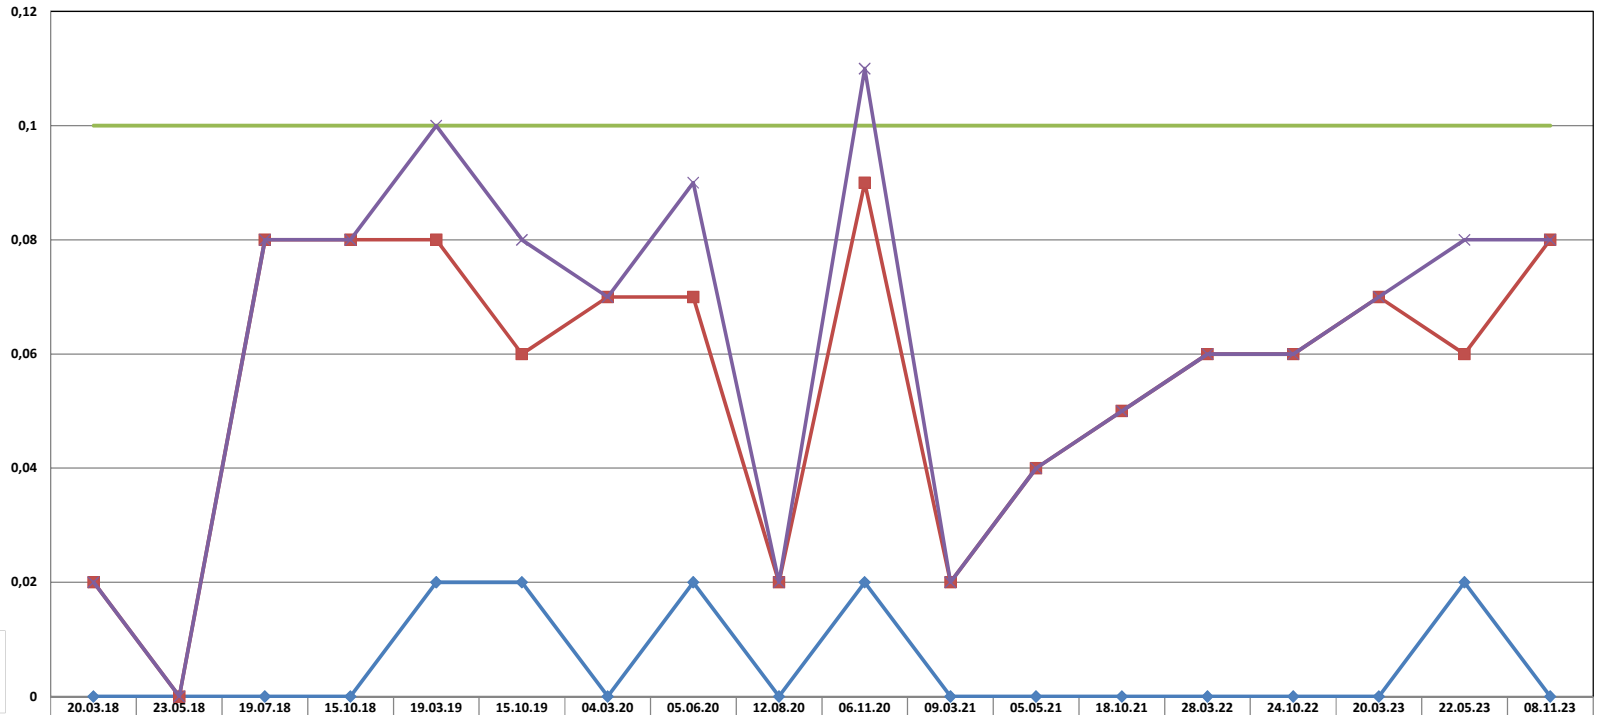

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	20.03.18	23.05.18	19.07.18	15.10.18	19.03.19	15.10.19	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23
—◆— Atrazin (µg/l)	0	0	0	0	0,02	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0
—■— Desethylatraz. (µg/l)	0,02	0	0,08	0,08	0,08	0,06	0,07	0,07	0,02	0,09	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,08
— Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
—×— Summe PSM (µg/l)	0,02	0,00	0,08	0,08	0,10	0,08	0,07	0,09	0,02	0,11	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08


Brunnen II

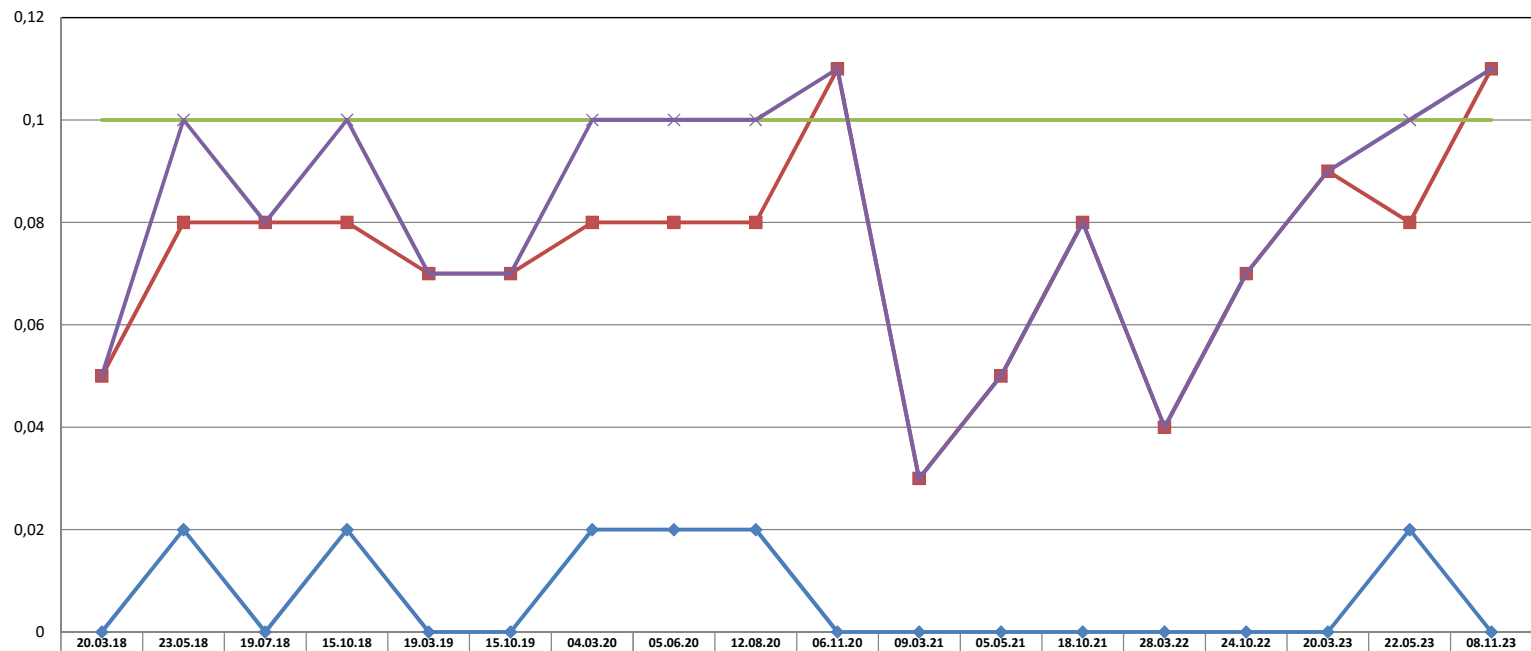

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	20.03.18	23.05.18	19.07.18	15.10.18	19.03.19	15.10.19	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23
Atrazin (µg/l)	0	0,02	0	0,02	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Desethylatraz. (µg/l)	0,05	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,11	0,03	0,05	0,08	0,04	0,07	0,09	0,08	0,11
Grenzw. Desethylatr. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,05	0,10	0,08	0,10	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,11	0,03	0,05	0,08	0,04	0,07	0,09	0,10	0,11

Brunnen III

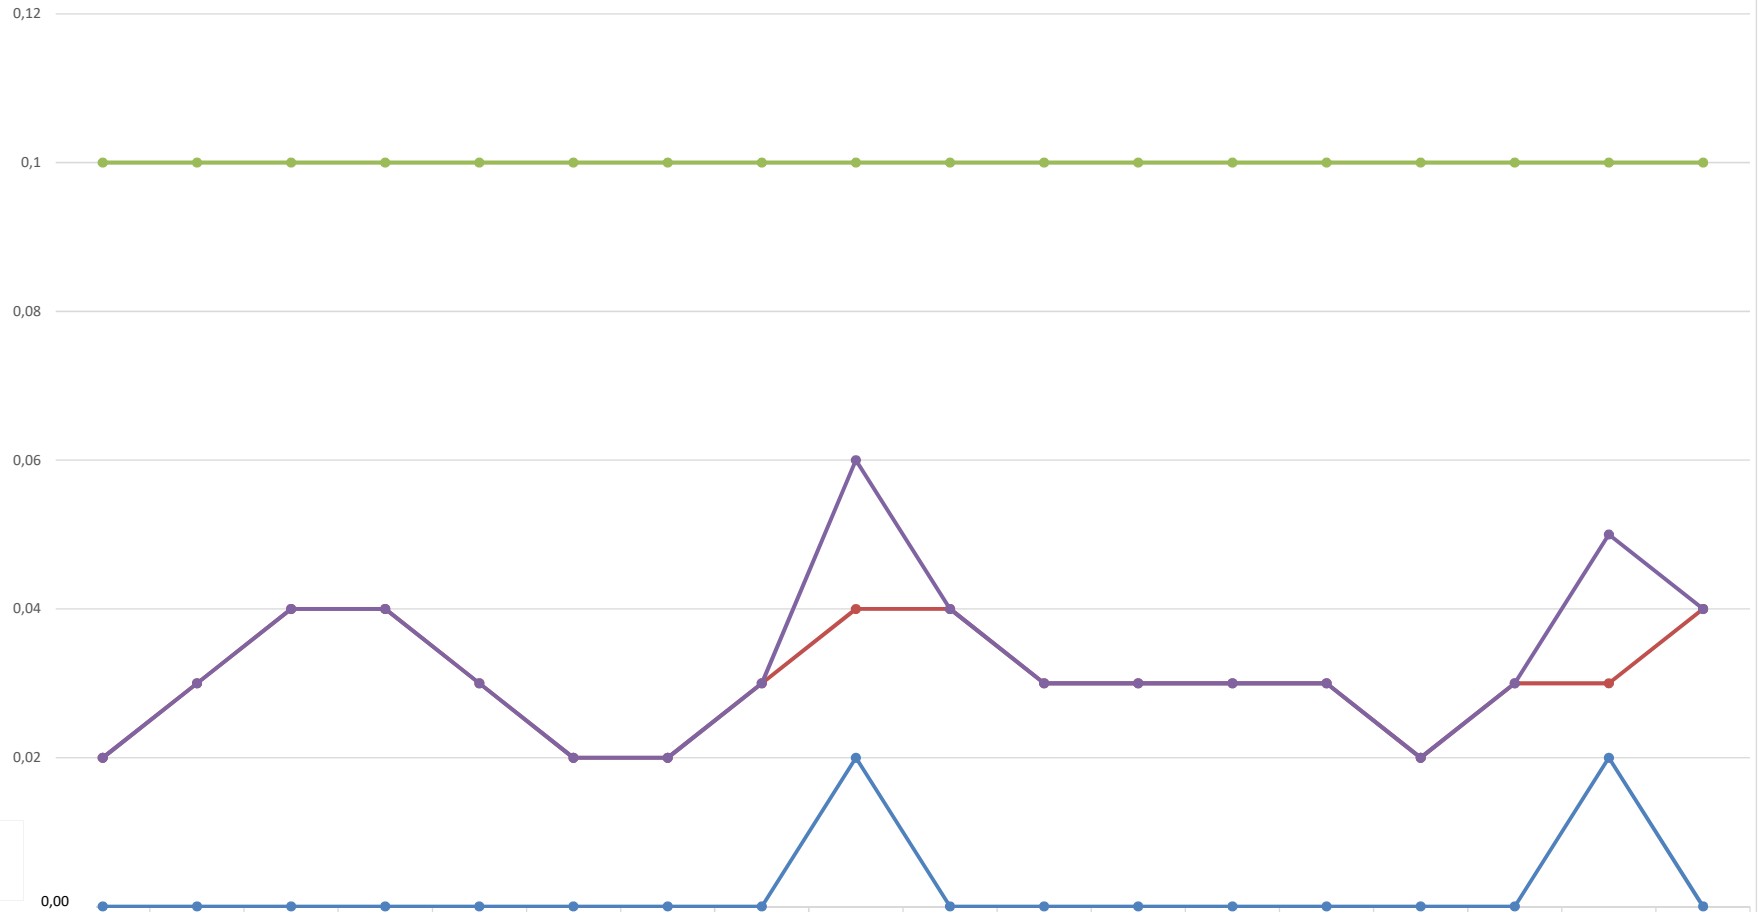

Nachweisgrenzen:
 Atrazin: 0,02 µg/l
 Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	20.03.18	23.05.18	19.07.18	15.10.18	19.03.19	15.10.19	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23
Atrazin (µg/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Desethylatraz. (µg/l)	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Grenz. Desethylatr. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,03	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,05	0,04

