Stadt Obernburg a.Main

FB 3 Bauwesen & Stadtentwicklung

Ergebnisse Wasseranalysen Pflanzenschutzmittel (PSM)

Stand September 2026


Hinweis

Die angegebenen Grenzwerte beziehen sich auf die Qualität von Trinkwasser. Die Tabellen zu den Brunnen und den Grundwassermessstellen können Überschreitungen dieser Grenzwerte enthalten, weil es sich um unbehandeltes Rohwasser handelt. Das über die Trinkwasserversorgung abgegebene Wasser (Tabelle Ortsnetz Obernburg) hält die Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ein.

Messwerte unterhalb der Nachweisgrenze werden in der Grafik als Nullwerte angezeigt.

TB 29.09.2026

Grundwassermessstelle 1

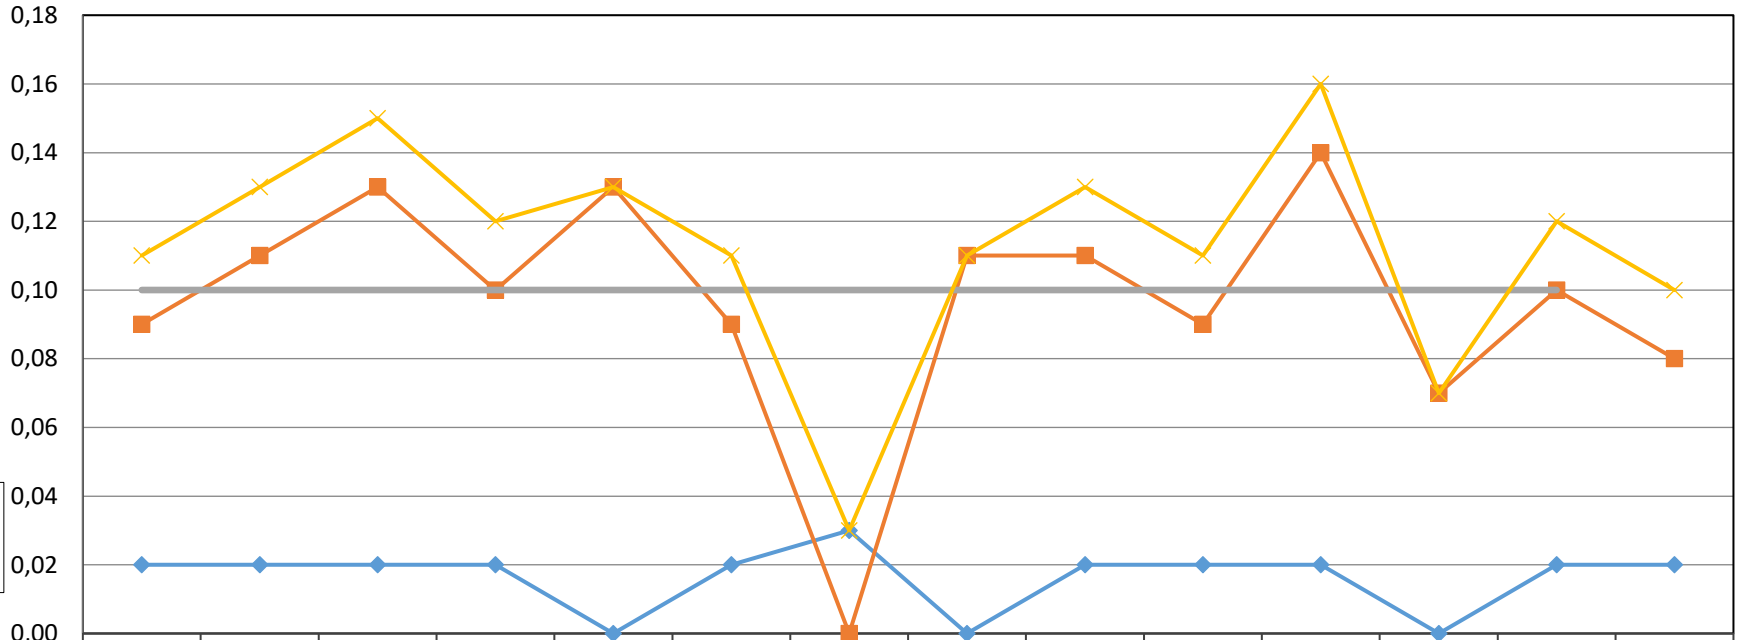


Nachweisgrenzen:
Atrazin: 0,02 µg/l
Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24
Atrazin (µg/l)	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,03	0	0,02	0,02	0,02	0	0,02	0,02
Desethylatratzin (µg/l)	0,09	0,11	0,13	0,10	0,13	0,09	0	0,11	0,11	0,09	0,14	0,07	0,10	0,08
Grenzw. Desethylatratzin (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Summe PSM (µg/l)	0,11	0,13	0,15	0,12	0,13	0,11	0,03	0,11	0,13	0,11	0,16	0,07	0,12	0,1

Die abströmige Grundwassermessstelle 1 wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Miltenberg gemäß Untersuchungsplan vom 02/2025 nicht mehr turnusmäßig beprobt und in künftigen Veröffentlichungen daher nicht mehr berücksichtigt.


TB 29.09.2026

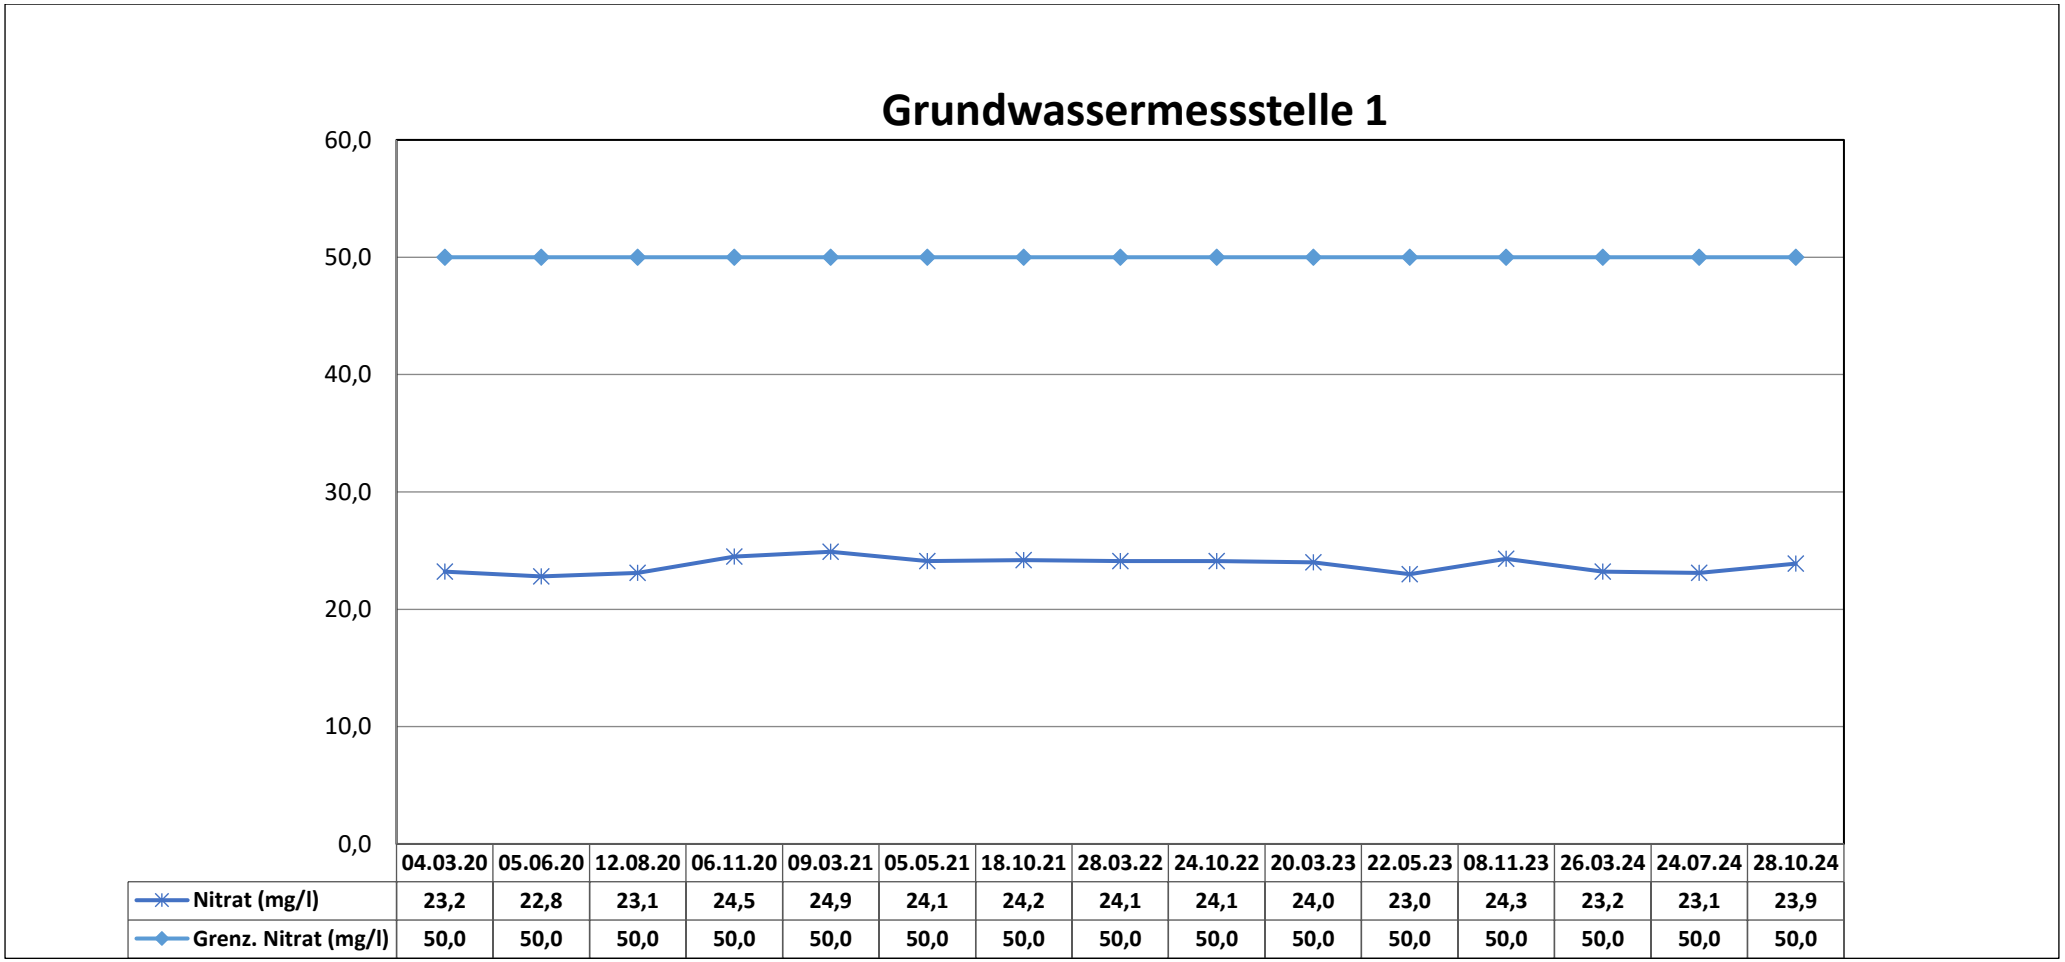

	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24
Nitrat (mg/l)	23,2	22,8	23,1	24,5	24,9	24,1	24,2	24,1	24,1	24,0	23,0	24,3	23,2	23,1	23,9
Grenz. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026


Grundwassermessstelle 2

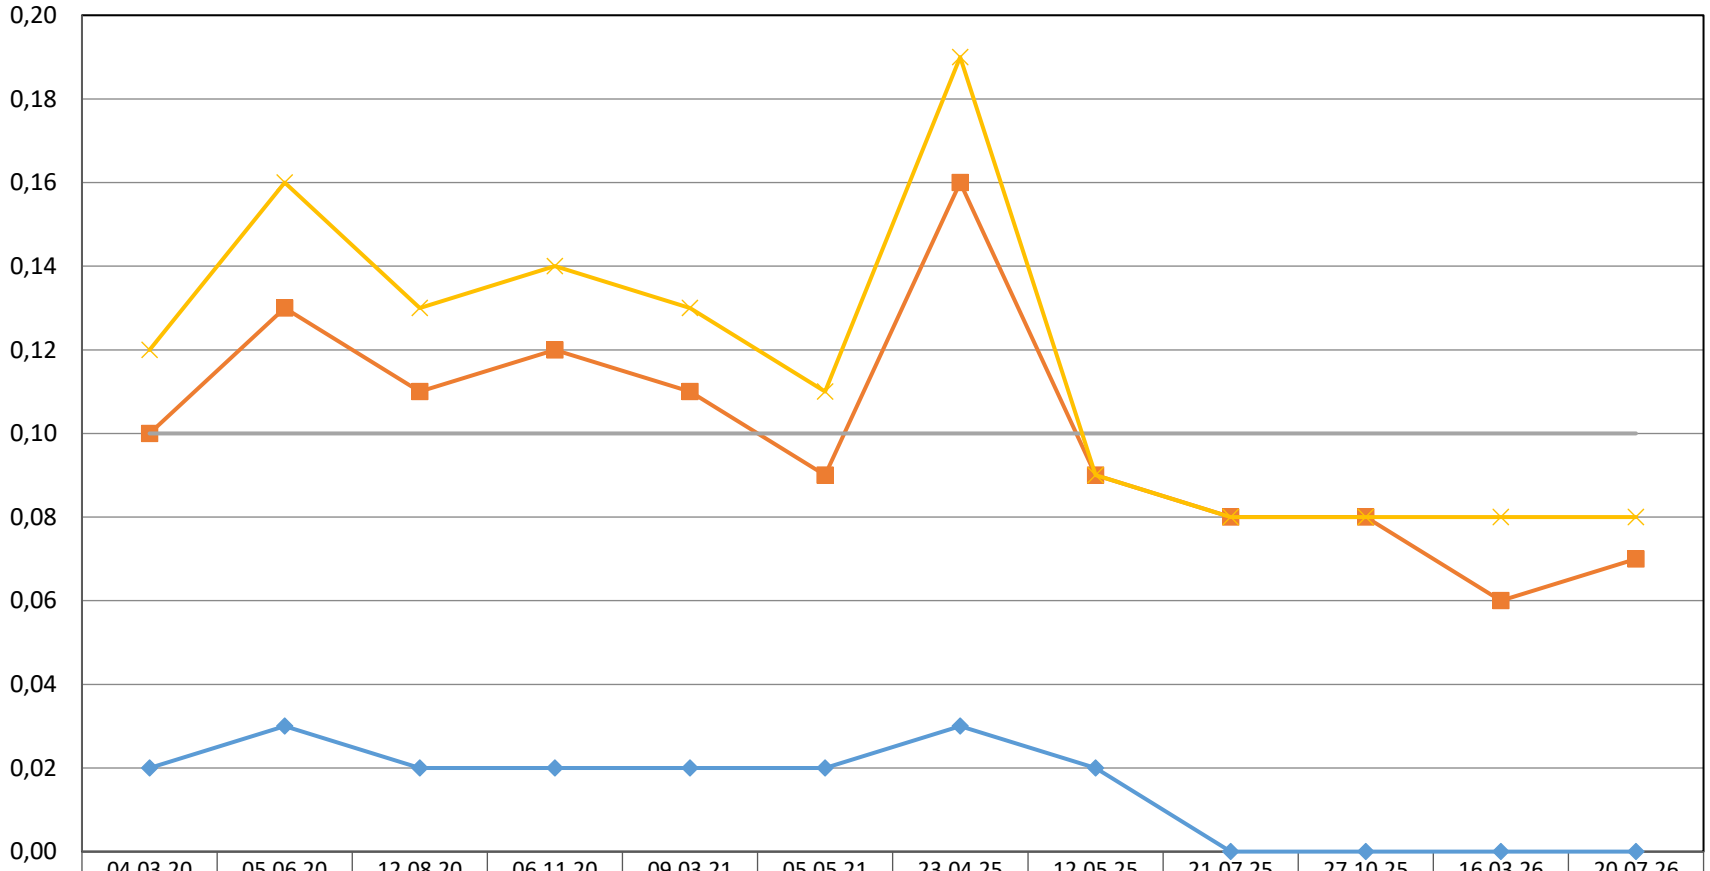

Nachweisgrenzen:
Atrazin: 0,02 µg/l
Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	23.04.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26	20.07.26
Atrazin (µg/l)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0	0	0	0
Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,13	0,11	0,12	0,11	0,09	0,16	0,09	0,08	0,08	0,06	0,07
Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,12	0,16	0,13	0,14	0,13	0,11	0,19	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08


TB 29.09.2026

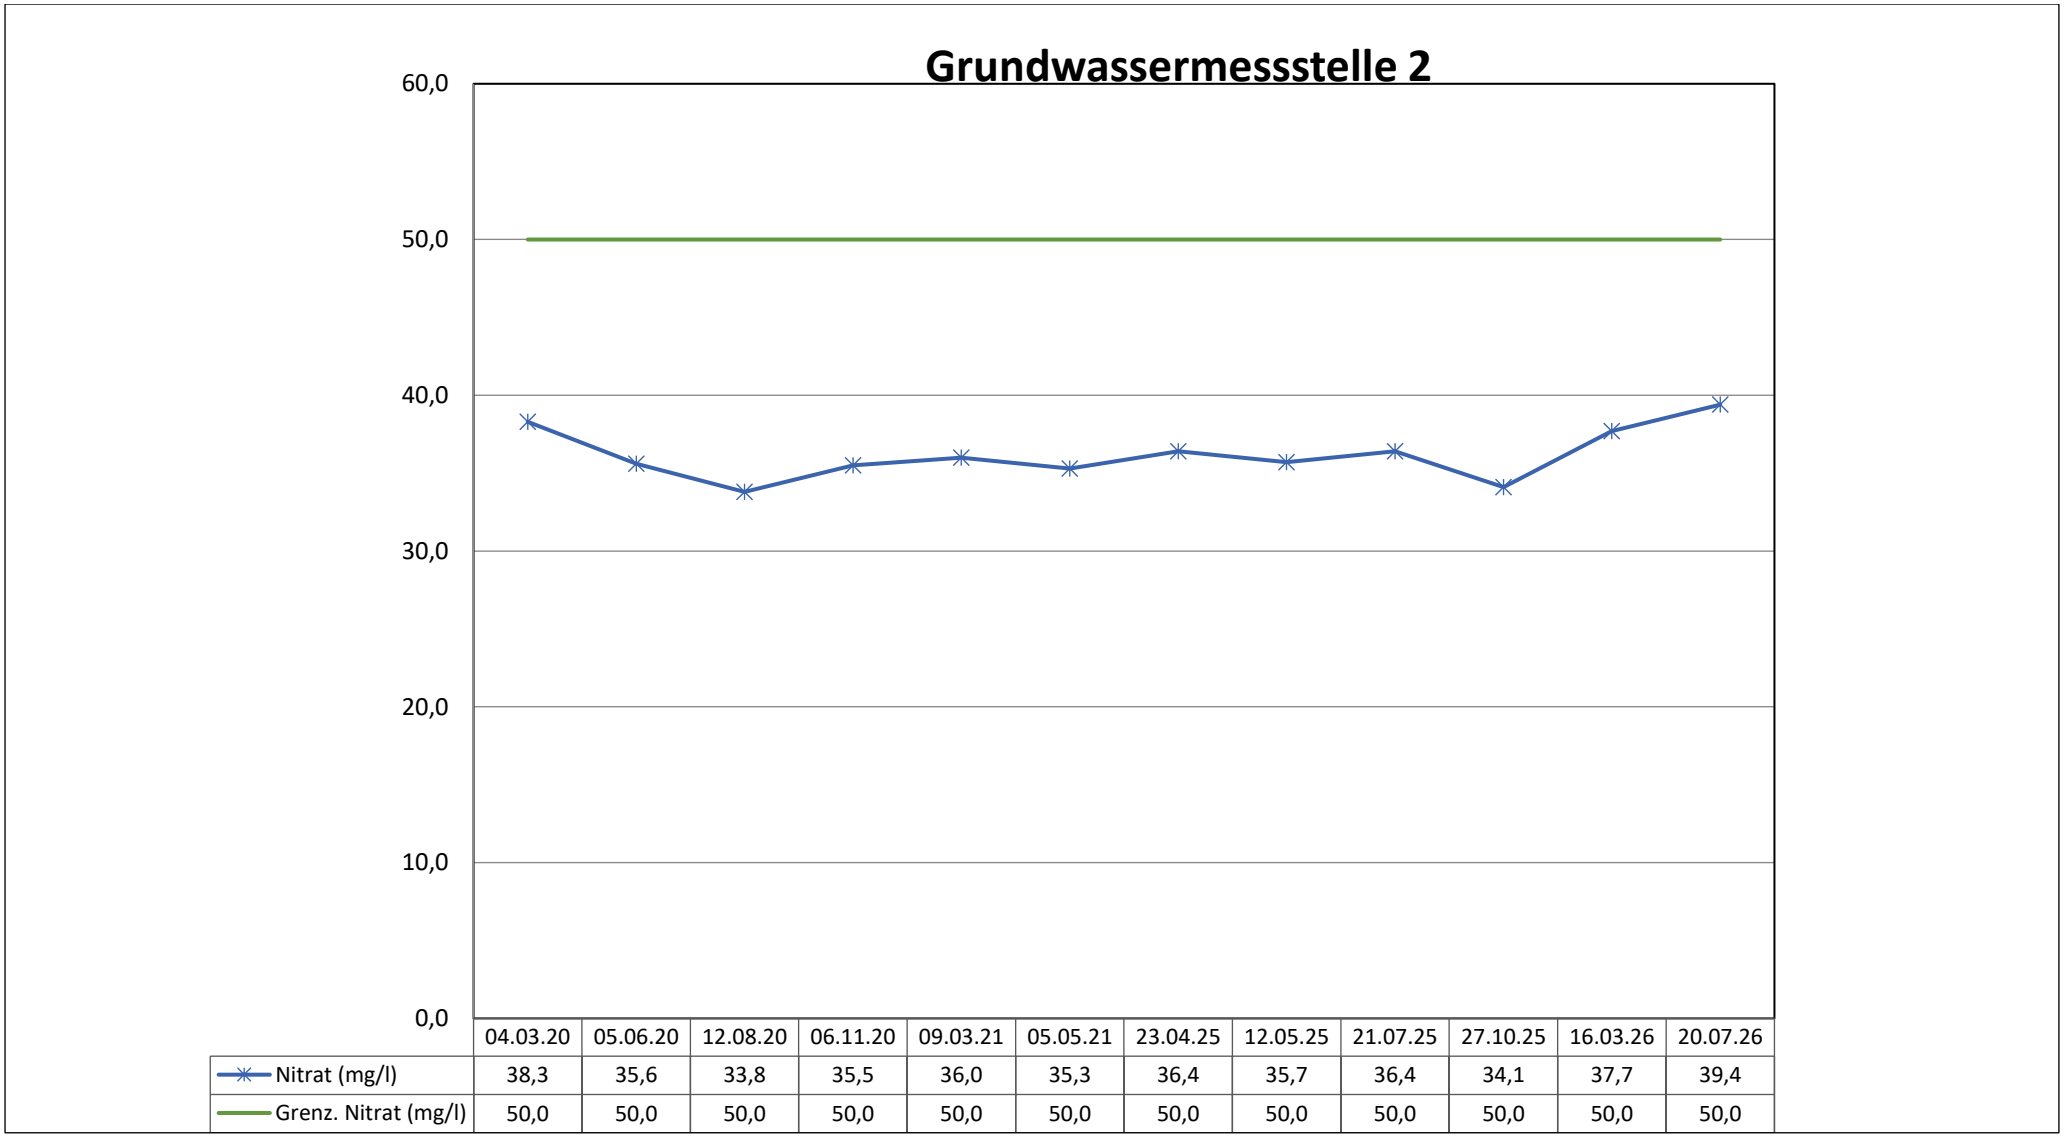

	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	23.04.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26	20.07.26
Nitrat (mg/l)	38,3	35,6	33,8	35,5	36,0	35,3	36,4	35,7	36,4	34,1	37,7	39,4
Grenz. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026

Grundwassermessstelle 3

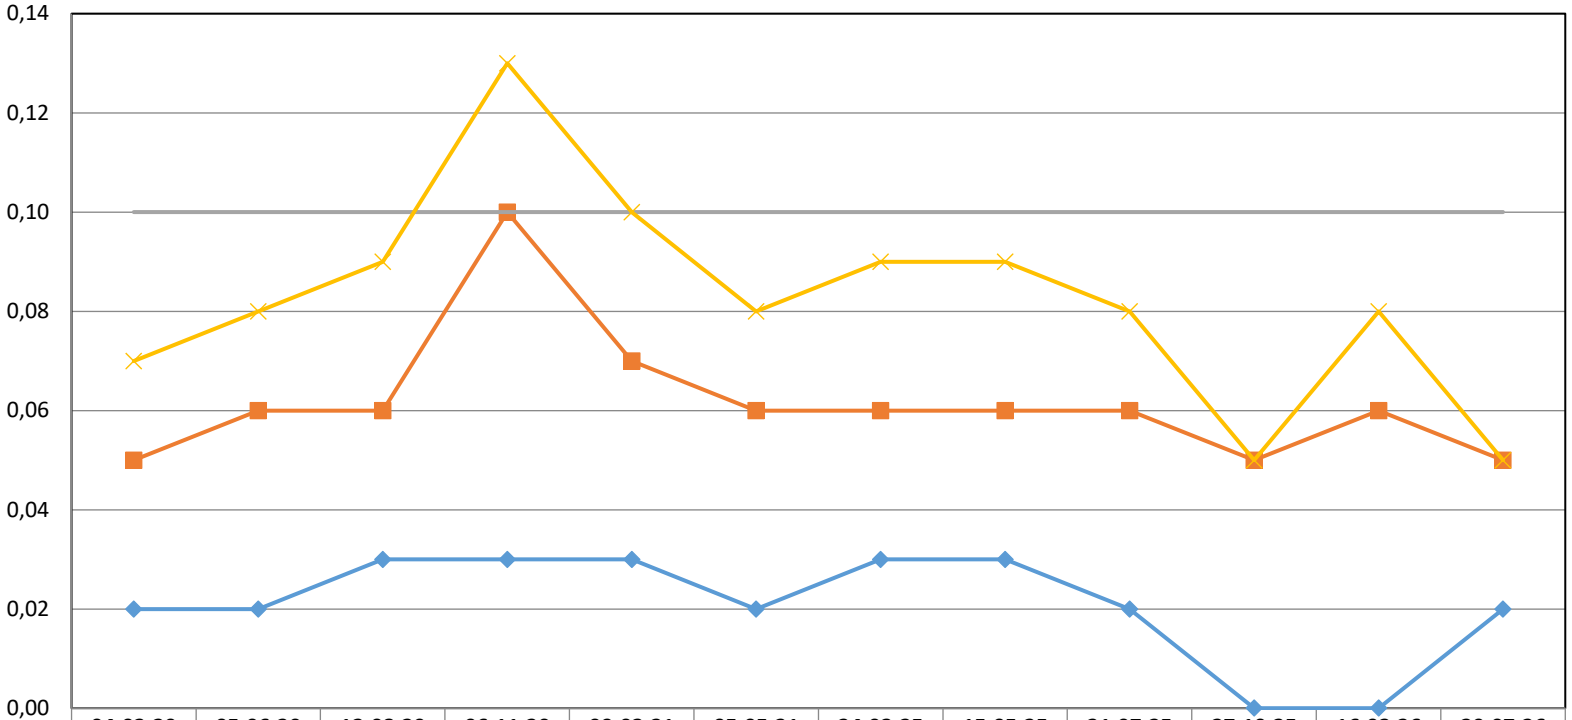


Nachweisgrenzen:
Atrazin: 0,02 µg/l
Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	24.03.25	15.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26	20.07.26
Atrazin (µg/l)	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	0,02
Desethylatraz. (µg/l)	0,05	0,06	0,06	0,10	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05
Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,07	0,08	0,09	0,13	0,10	0,08	0,09	0,09	0,08	0,05	0,08	0,05

TB 29.09.2026


Grundwassermessstelle 3

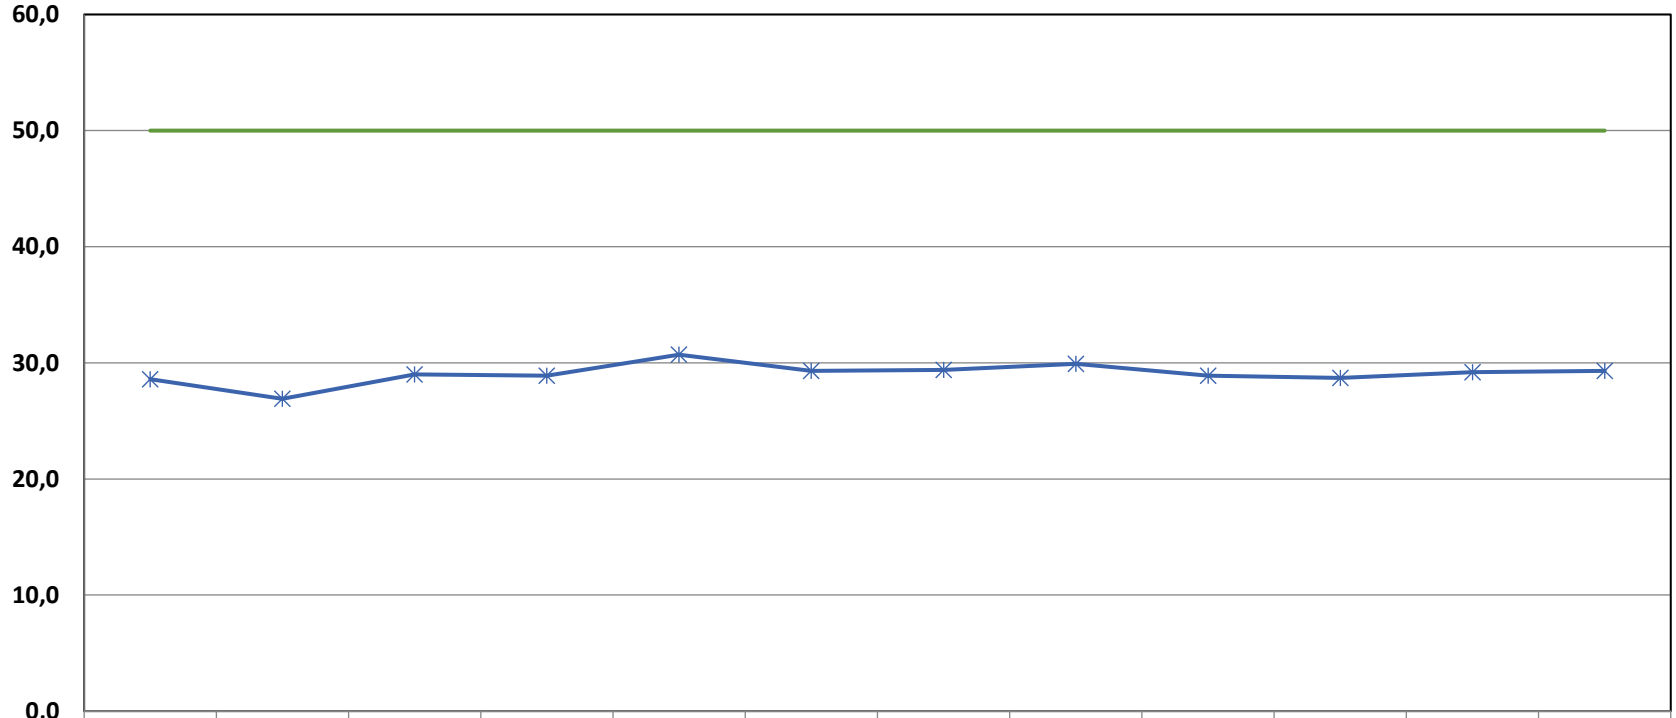

	04.03.20	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	24.03.25	15.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26	20.07.26
Nitrat (mg/l)	28,6	26,9	29,0	28,9	30,7	29,3	29,4	29,9	28,9	28,7	29,2	29,3
Grenz. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026

Grundwassermessstelle 4

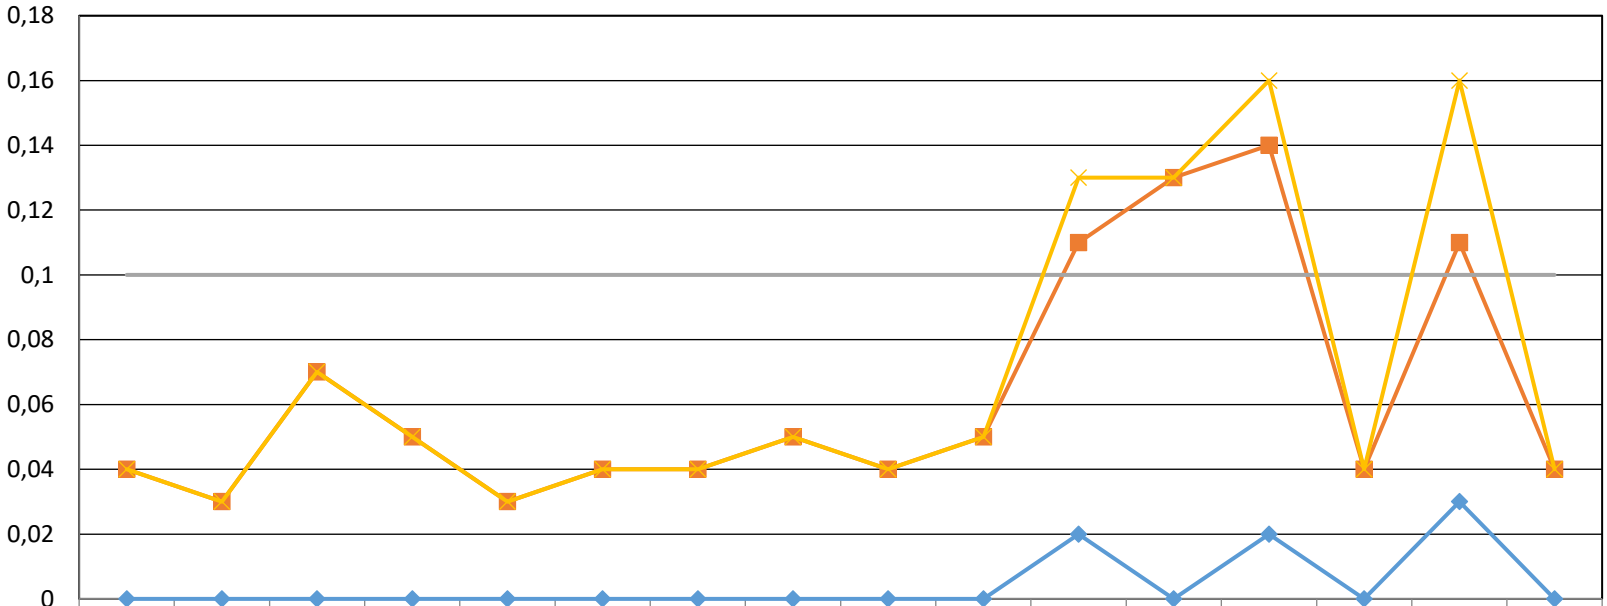


Nachweisgrenzen:
Atrazin: 0,02 µg/l
Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	05.05. 21	18.10. 21	28.03. 22	24.10. 22	20.03. 23	22.05. 23	08.11. 23	26.03. 24	24.07. 24	28.10. 24	24.03. 25	12.05. 25	21.07. 25	27.10. 25	16.03. 26	20.07. 26
Atrazin (µg/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0,02	0	0,03	0
Desethylatrazin (µg/l)	0,04	0,03	0,07	0,05	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,11	0,13	0,14	0,04	0,11	0,04
Grenzw. Desethylatrazin (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,04	0,03	0,07	0,05	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,13	0,13	0,16	0,04	0,16	0,04

TB 29.09.2026


Grundwassermessstelle 4

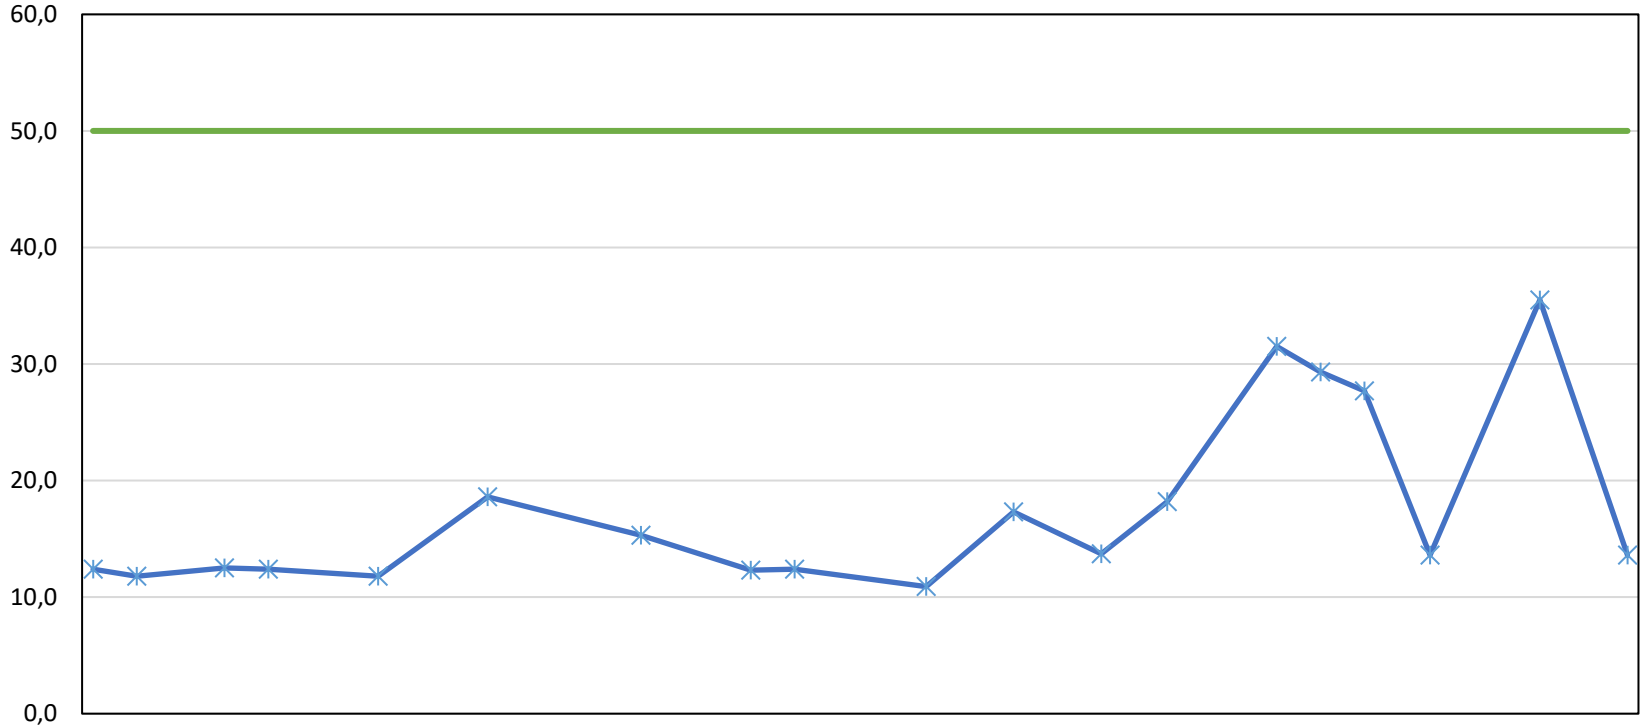

	09.09. 20	06.11. 20	09.03. 21	05.05. 21	18.10. 21	28.03. 22	24.10. 22	20.03. 23	22.05. 23	08.11. 23	26.03. 24	24.07. 24	28.10. 24	24.03. 25	12.05. 25	21.07. 25	27.10. 25	16.03. 26	20.07. 26
Nitrat (mg/l)	12,4	11,8	12,5	12,4	11,8	18,6	15,3	12,3	12,4	10,9	17,3	13,7	18,2	31,5	29,3	27,7	13,6	35,5	13,6
Grenzw. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026


Grundwassermessstelle 6

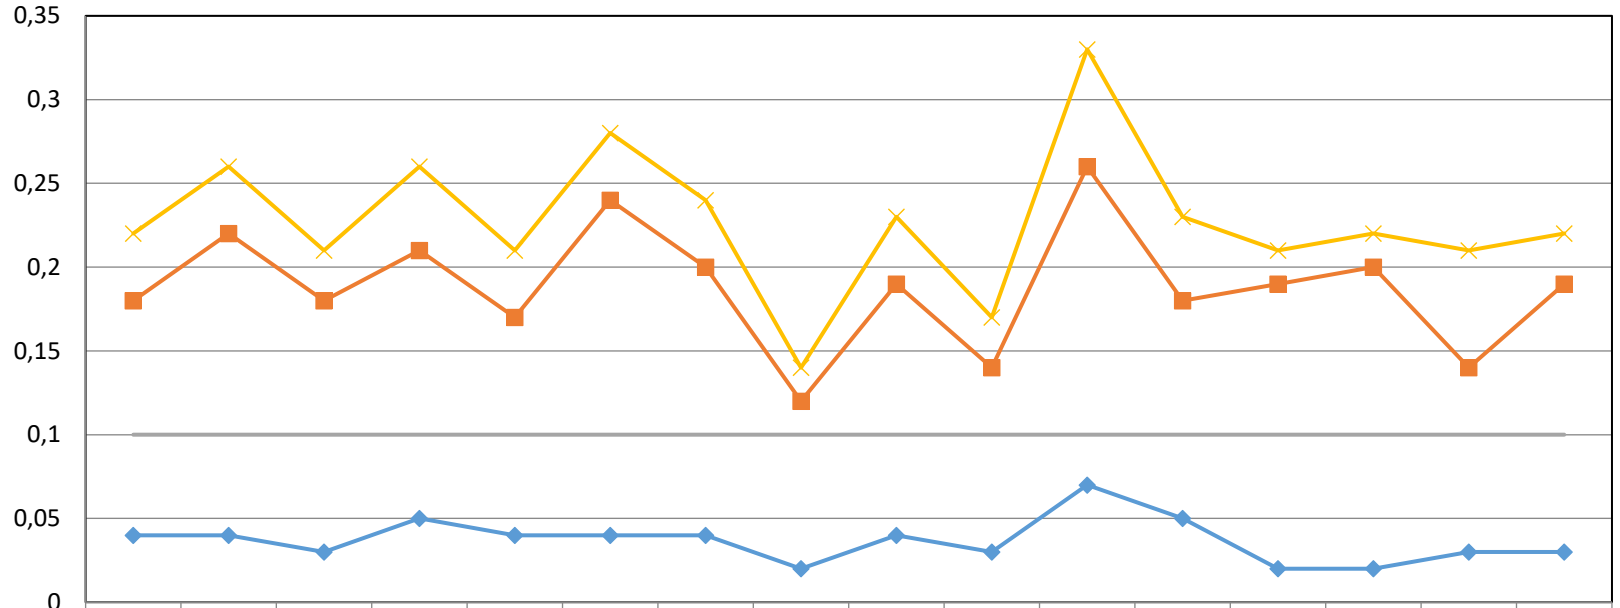


Nachweisgrenzen:
Atrazin: 0,02 µg/l
Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26	20.07.26
Atrazin (µg/l)	0,04	0,04	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,02	0,04	0,03	0,07	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03
Desethylatraz. (µg/l)	0,18	0,22	0,18	0,21	0,17	0,24	0,20	0,12	0,19	0,14	0,26	0,18	0,19	0,2	0,14	0,19
Grenzw. Desethylatraz. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,22	0,26	0,21	0,26	0,21	0,28	0,24	0,14	0,23	0,17	0,33	0,23	0,21	0,22	0,21	0,22

Grundwassermessstelle 6

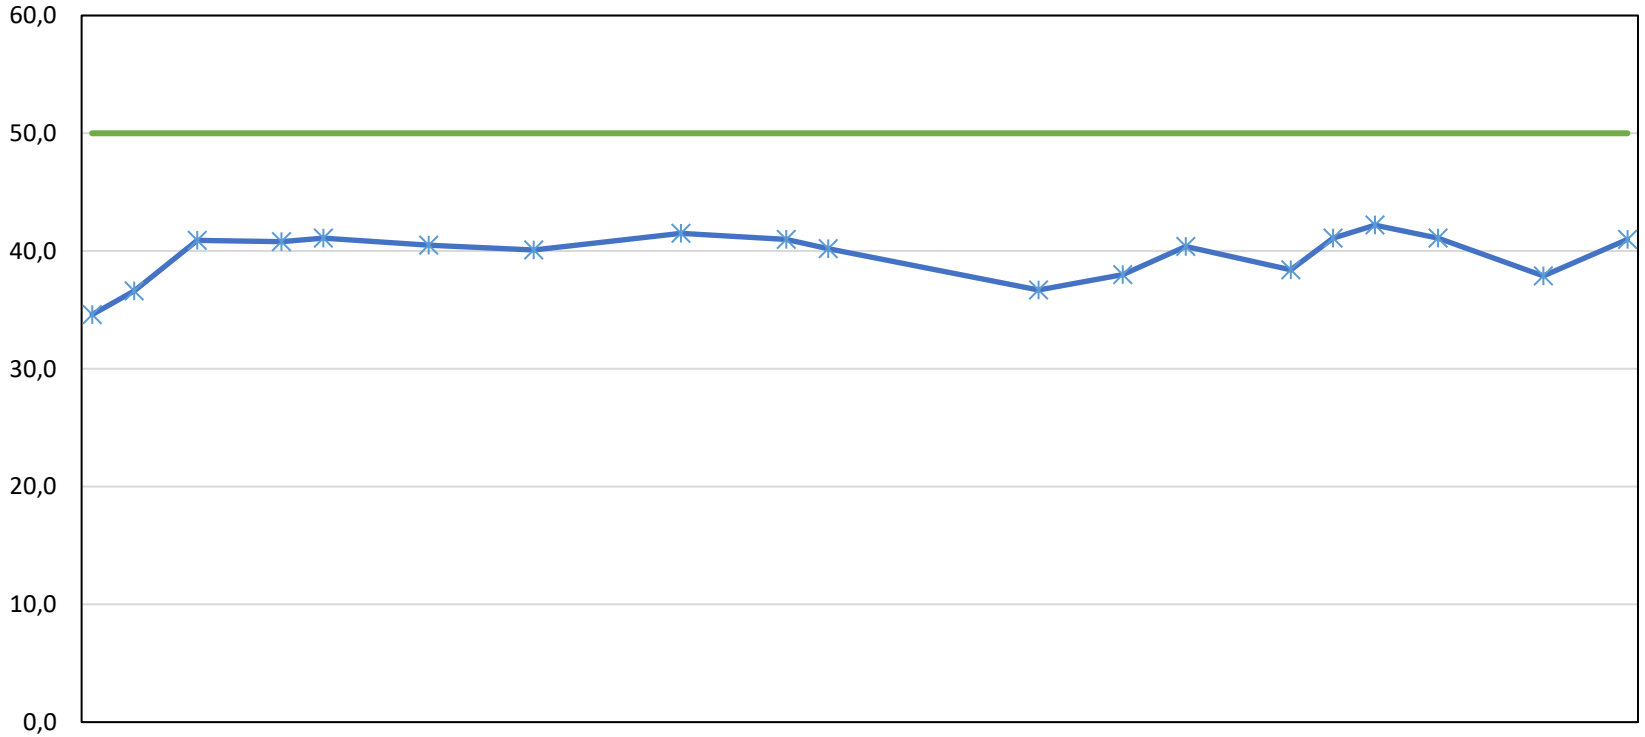


	05.06.20	12.08.20	06.11.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26	20.07.26
Nitrat (mg/l)	34,6	36,6	40,9	40,8	41,1	40,5	40,1	41,5	41,0	40,2	36,7	38,0	40,4	38,4	41,1	42,2	41,1	37,9	41,0
Grenzw. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

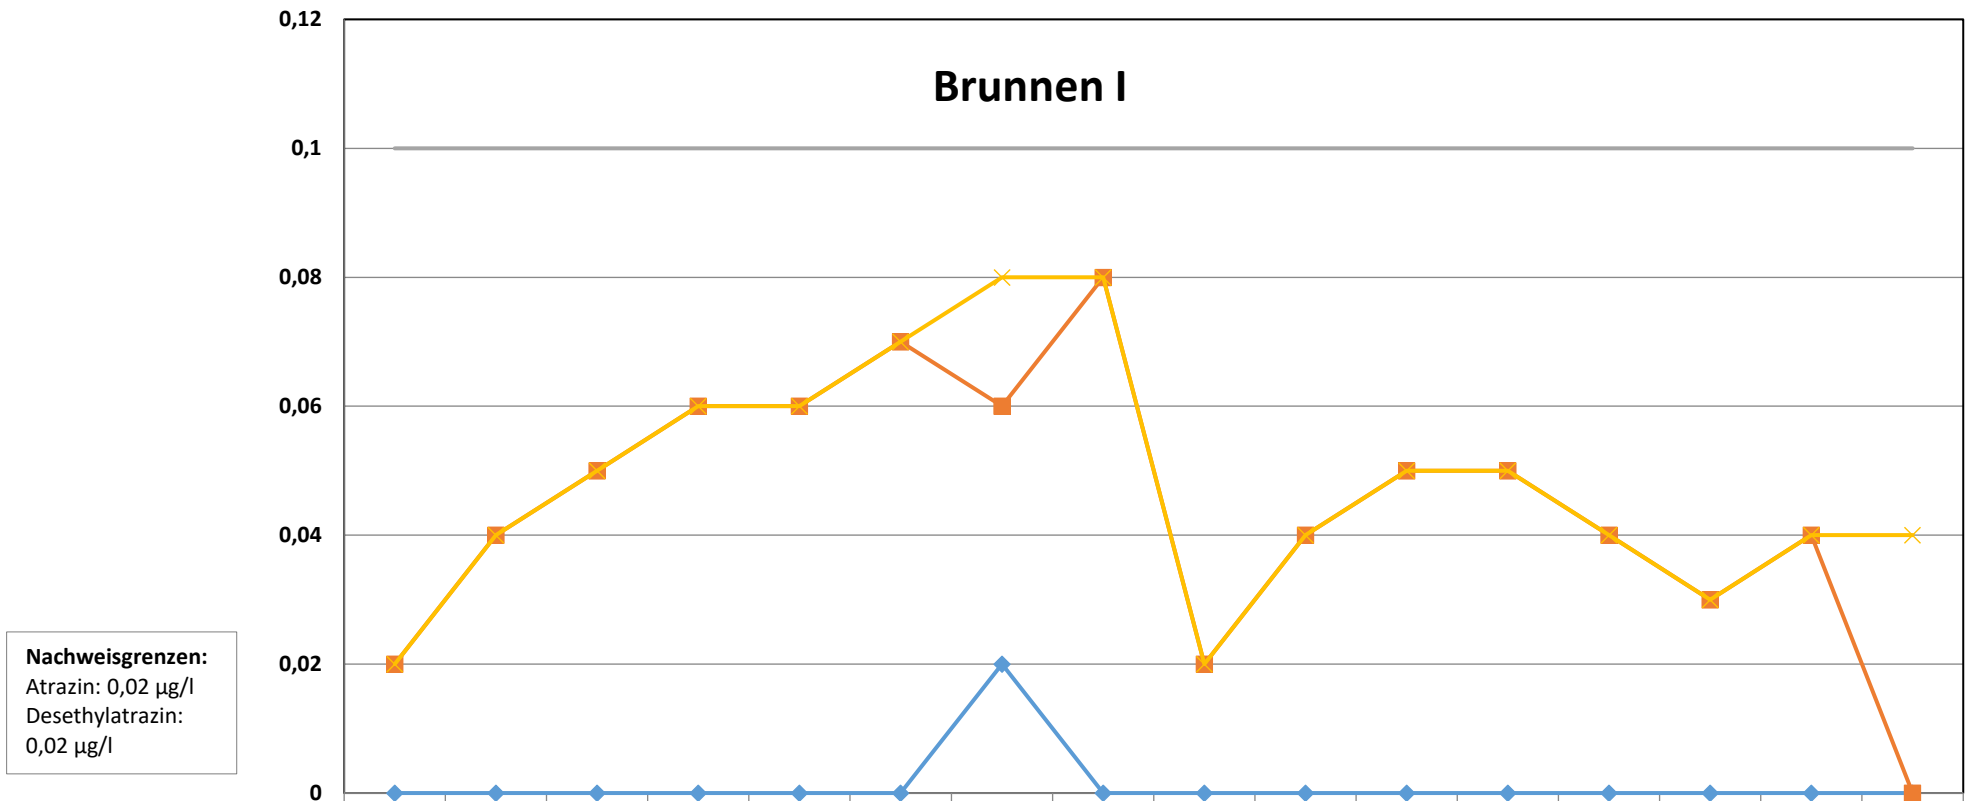

	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26
Atrazin (µg/l)	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desethylatraz. (µg/l)	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,08	0,02	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0
Grenzw. Desethylatr. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,02	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04

TB 29.09.2026


Brunnen I

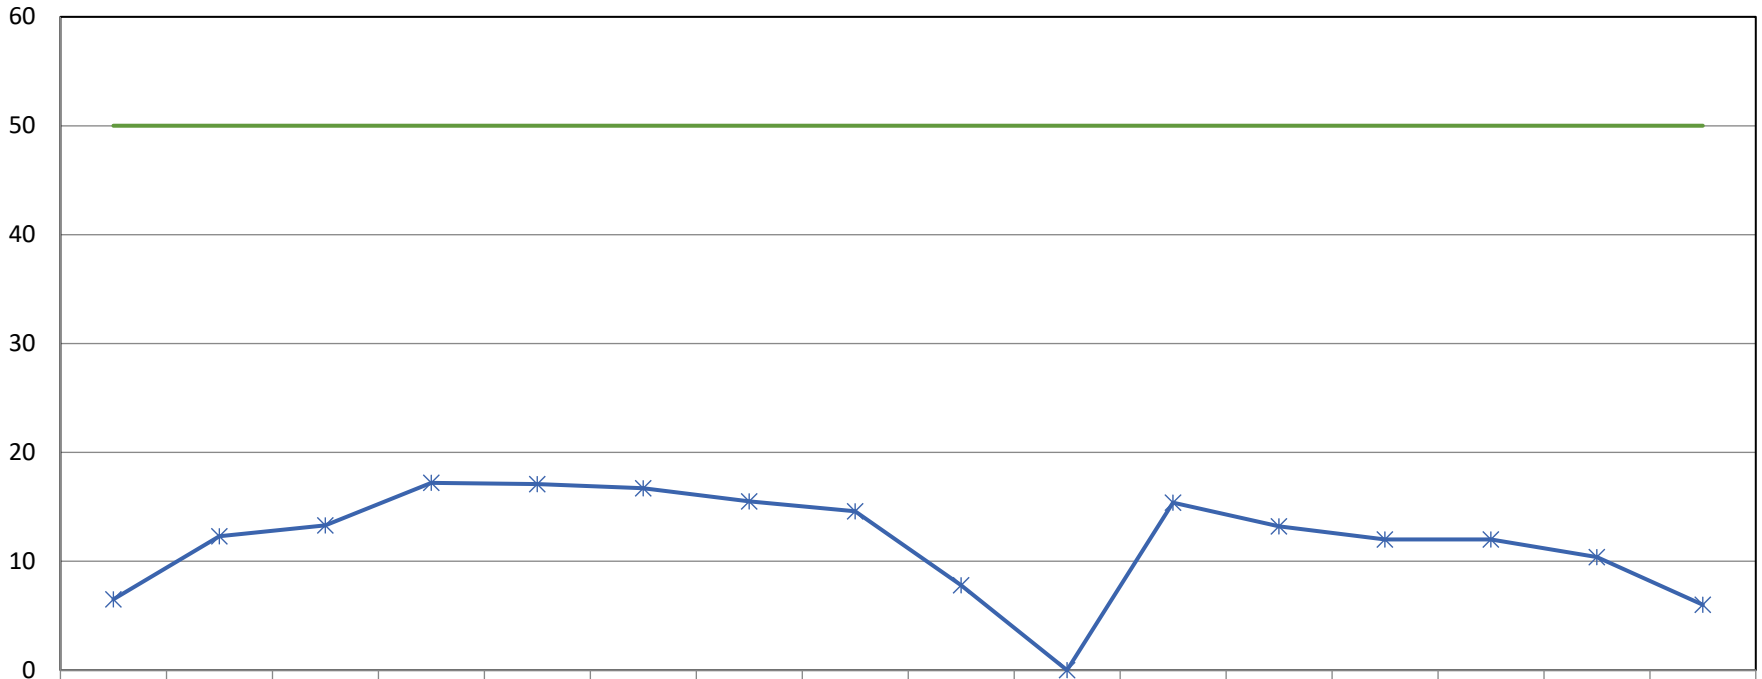

	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26
Nitrat (mg/l)	6,5	12,3	13,3	17,2	17,1	16,7	15,5	14,6	7,8		15,4	13,2	12	12	10,4	6
Grenzw. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026

Brunnen II

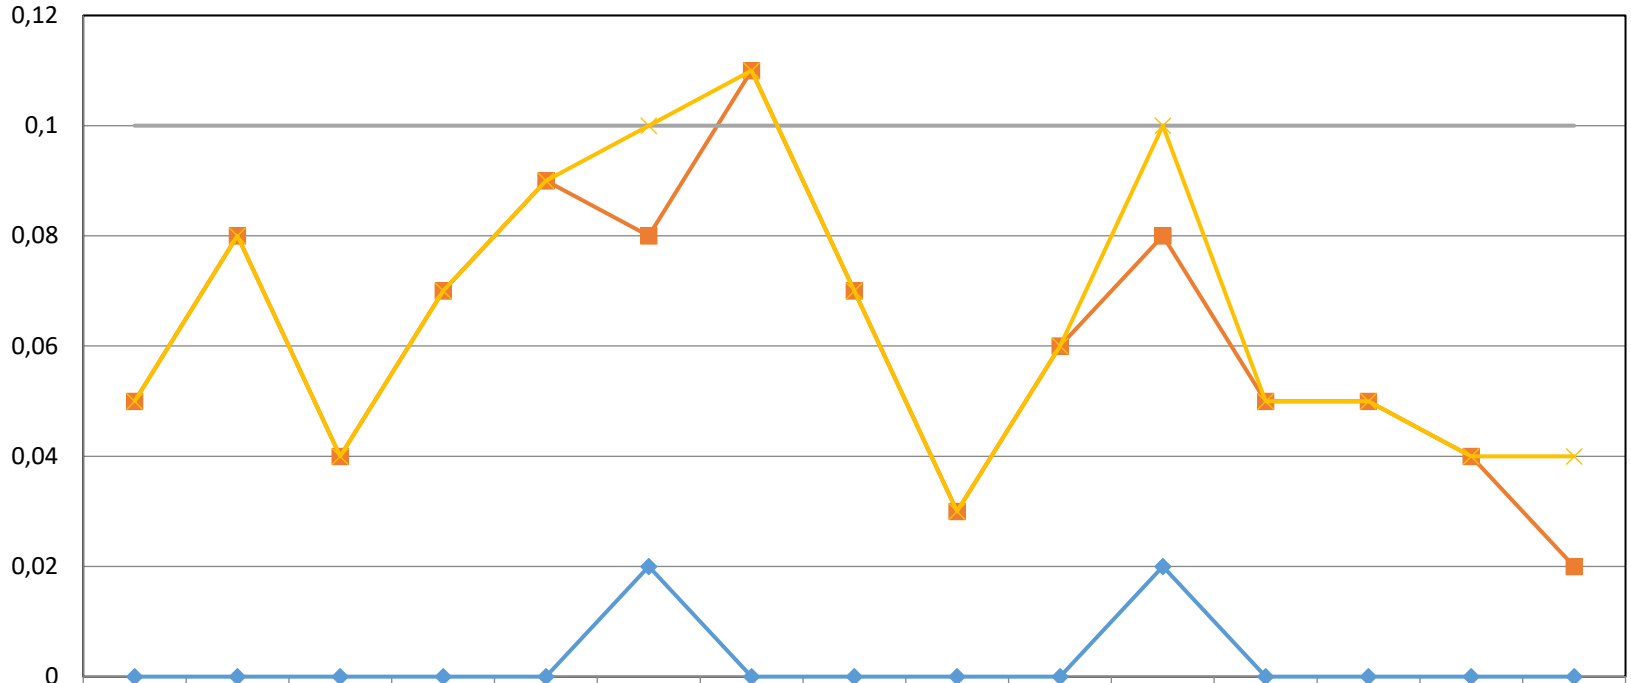


Nachweisgrenzen:
Atrazin: 0,02 µg/l
Desethylatrazin: 0,02 µg/l

	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26
Atrazin (µg/l)	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0
Desethylatraz. (µg/l)	0,05	0,08	0,04	0,07	0,09	0,08	0,11	0,07	0,03	0,06	0,08	0,05	0,05	0,04	0,02
Grenzw. Desethylatr. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,05	0,08	0,04	0,07	0,09	0,10	0,11	0,07	0,03	0,06	0,10	0,05	0,05	0,04	0,04


TB 29.09.2026

Brunnen II

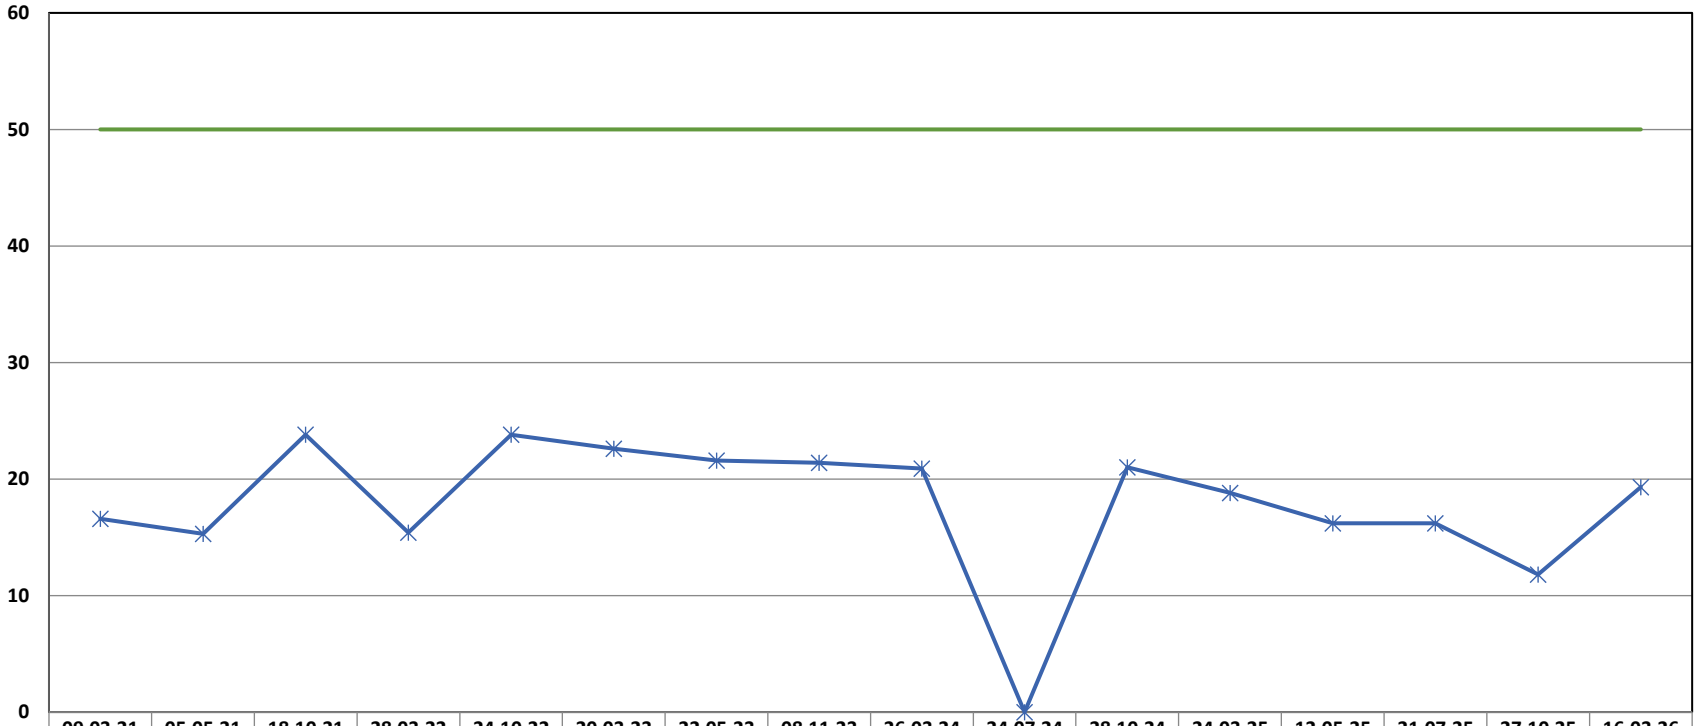


	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26
Nitrat (mg/l)	16,6	15,3	23,8	15,4	23,8	22,6	21,6	21,4	20,9		21	18,8	16,2	16,2	11,8	19,3
Grenz. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026

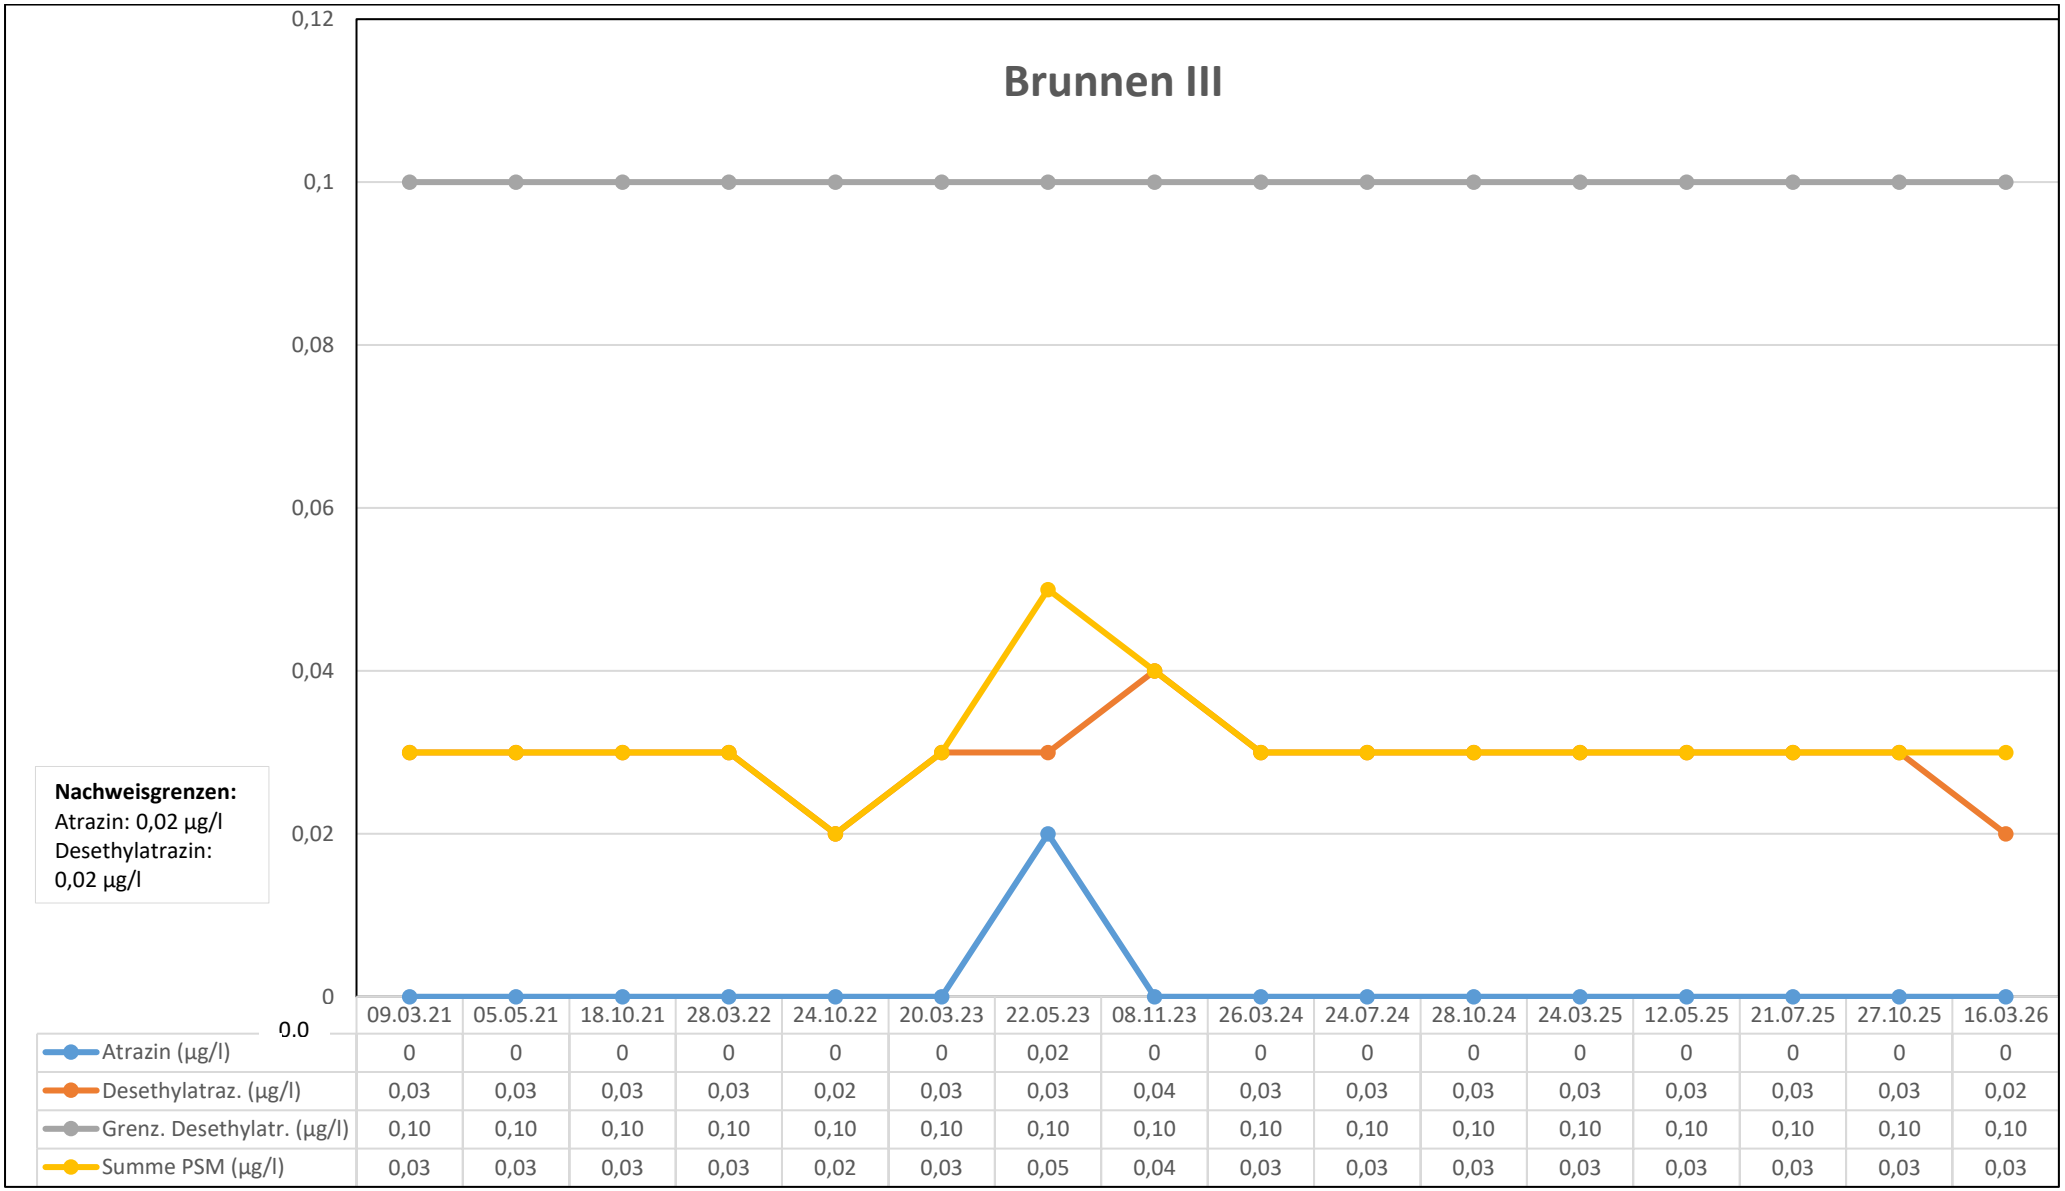

	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26
Atrazin (µg/l)	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desethylatraz. (µg/l)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Grenz. Desethylatr. (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03


TB 29.09.2026

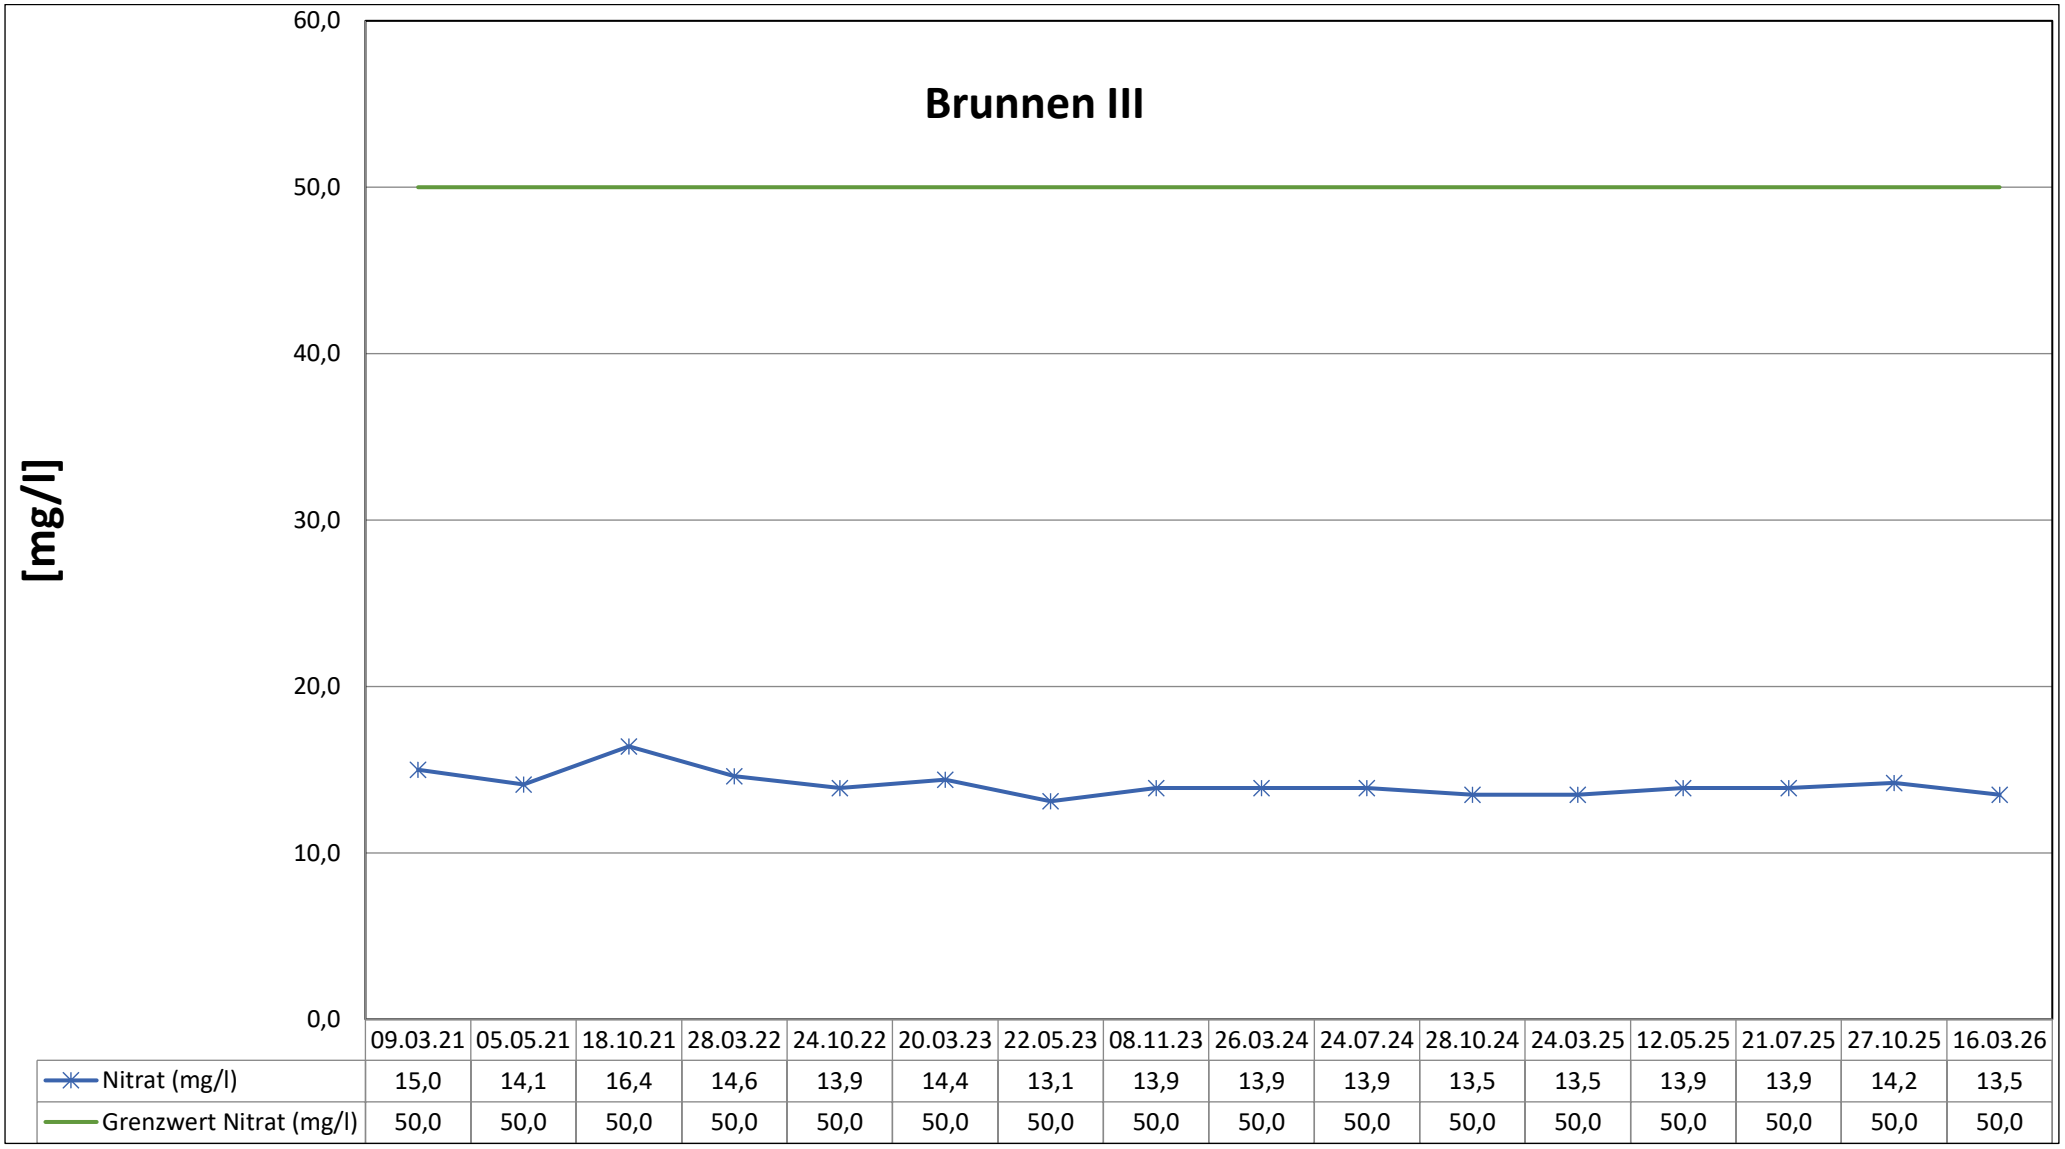

	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	24.07.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	16.03.26
Nitrat (mg/l)	15,0	14,1	16,4	14,6	13,9	14,4	13,1	13,9	13,9	13,9	13,5	13,5	13,9	13,9	14,2	13,5
Grenzwert Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026

Ortsnetz Obernburg

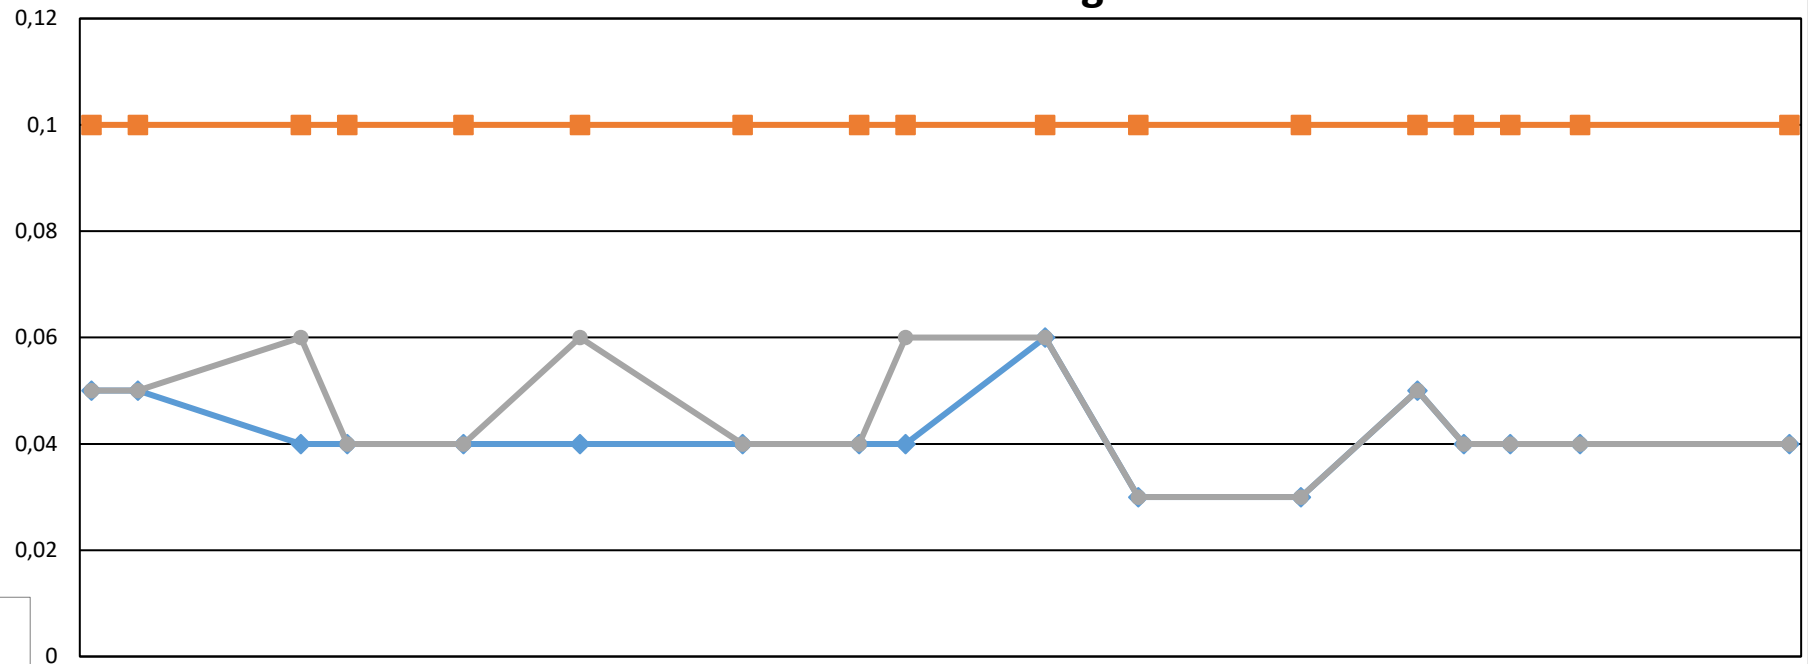


Nachweisgrenzen:
AMPA: 0,05 µg/l

	05.06.20	12.08.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	20.07.26
Desethylatrazin (µg/l)	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Grenzw. Desethylatrazin (µg/l)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe PSM (µg/l)	0,05	0,05	0,06	0,04	0,04	0,06	0,04	0,04	0,06	0,06	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

TB 29.09.2026

Ortsnetz Obernburg

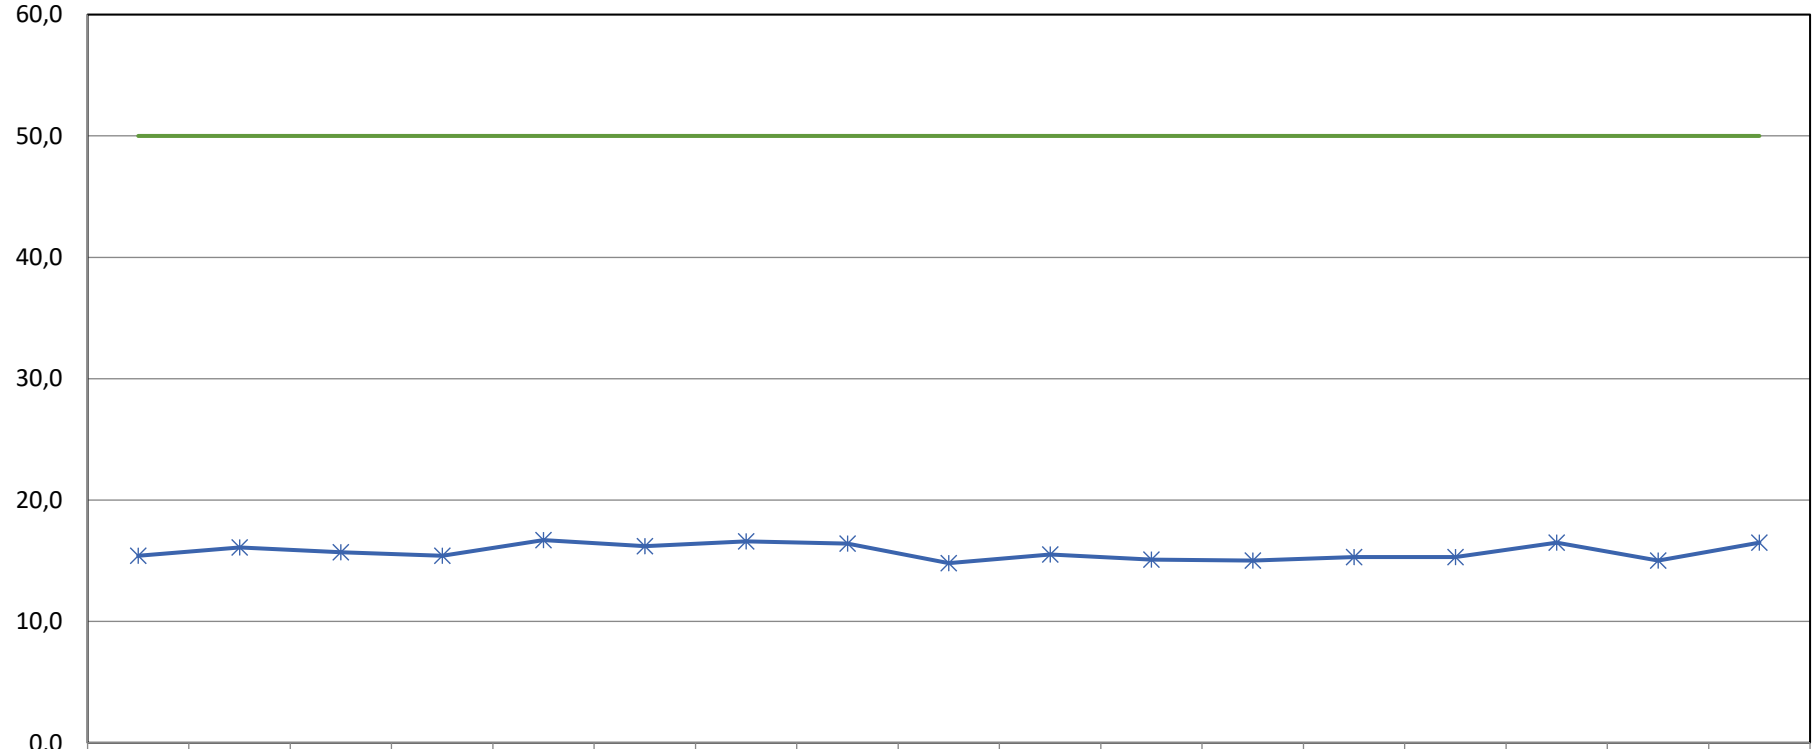

	05.06.20	12.08.20	09.03.21	05.05.21	18.10.21	28.03.22	24.10.22	20.03.23	22.05.23	08.11.23	26.03.24	28.10.24	24.03.25	12.05.25	21.07.25	27.10.25	20.07.26
Nitrat (mg/l)	15,4	16,1	15,7	15,4	16,7	16,2	16,6	16,4	14,8	15,5	15,1	15,0	15,3	15,3	16,5	15,0	16,5
Grenz. Nitrat (mg/l)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

TB 29.09.2026